

**PWiK****Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.**
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIII Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl**e-mail:**

sekretariat@pwik.brzeg.pl

Centrala – Sekretariat

tel. 77 416 22 44

tel. 77 416 40 51

tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan:

tel. 77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody:

tel. 77 411 99 79

Oczyszczalnia Ścieków:

tel. 77 416 29 17

Laboratorium:

tel. 77 411 99 78

TT/ 35 / I / **10313** / 2022

Brzeg, 21.09.2022 r.

DROG -PLAN

Przemysław Dłubała

ul. Styki 5/2

49-200 Grodków

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu 19.09.2022 r.) informujemy, że uzgadniamy planowany remont drogi gminnej (dz. nr 212, 139/7, 148/2, 139/2, 140/2, 225) w m. Olszanka pod warunkiem lokalizacji krawężników i obrzeży w odległości co najmniej 1m od sieci kanalizacji sanitarnej i 0,5 m od studzienek kanalizacyjnych.

Prace w zbliżeniach do kanalizacji sanitarnej prowadzić pod naszym nadzorem. Przed rozpoczęciem robót należy skontaktować się z Działem Sieci wod.-kan nr telefonu 774162244 wew. 117, 204,129.

Załączniki:
mapa - 2 egz.

PREZES

Artur Stecula

GM

Kapitał zakładowy:

39 287 700,00 Zł

NIP: 747-000-47-95**Regon: 530591031****Konta bankowe:****Bank PKO S. A.**

1812404272111000048314145

ING Bank Śląski

50105014901000002280370228

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole


Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216-00065
Nr KRS: 0000073321
tel. +48 77 889 90 00, fax +48
-13- 1046443091



Nysa, dnia 23-09-2022 r



Sygnatura: TD/OOP/OMD/2022-09-23/00000004
nr barcodu 1046224961/319
nr. uzg. branż.: TD/OOP/OMD/UB/KW/576/2022

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy drogi gminnej w miejscowości Olszanka, dz. nr 139/2, 140/2, 225, 209/1 w zakresie dostarczonego załącznika mapowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 14.09.2022 r (data wpływu do Wydziału Dokumentacji w Nysie dnia 16.09.2022 r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zachodzi **skrzyżowanie** projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Istniejące linie napowietrzne 0,4 kV w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną przebudową drogi gminnej należy dostosować do wymogów PN-E 05100-1.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Instrukcji IM-015/TD (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dołączonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Lista kolidujących kabli:

a) NA2XY-J 4x120 mm² relacji: Słup Nr 504 – ZK-94086,

Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci oświetlenia ulicznego, wlv- etów oraz sieci projektowanych) uzgodnić z ich właścicielami.

Uwaga: należy zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanej przebudowy drogi wraz z jej projektowaną infrastrukturą od lokalizacji istniejących żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii napowietrznych, kablowych oraz od lokalizacji szafek złączy kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572 887 186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor-Wykonawca winien uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A Oddział Opole, Jednostka Terenowa Brzeg harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

W załączeniu przesyłamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji należy bezzwłocznie przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do naszych urządzeń.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana odrębną pocztą

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
- 2) 1 egz. planu z rysowaną siecią elektroenergetyczną

sprawę prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319

Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3,

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/KW/576/2022

nr barcodu 1046224961/319

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu

Wydział Dokumentacji

St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Krzysztof Wodecki



Opole, dn. 14.11.2022 r.

WD.4031.122.2022.MD

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
Ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2022 r. (data wpływu do tut. Zarządu 12.10.2022 r.) – złożony przez pełnomocnika Gminy Olszanka, tj. Pana Przemysława Dłubałę przedstawiciela firmy DROG-PLAN - dotyczący remontu drogi gminnej na dz. nr 139/2 i 140/2 ul. Słoneczna w m. **Olszanka** w zakresie sąsiedztwa z pasem drogowym drogi wojewódzkiej **nr 462** (Stobrawa - Rzeka Odra - Kopanie - Łosiów – Krzyżowice), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że uzgadniamy miejsce styku projektowanej drogi gminnej wewnętrznej z pasem drogowym drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 35 ust 3 ustawy o drogach publicznych.

W miejscu styku należy:

- zachować rzędne niwelety jezdni istniejącej na jezdni projektowanej,
- zachować spadki poprzeczne jezdni istniejącej na jezdni projektowanej
- niweletę drogi projektowanej zaprojektować w sposób uniemożliwiający spływ wody opadowej z drogi gminnej wewnętrznej na pas drogi wojewódzkiej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) który brzmi:

„1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu”

przebudowa zjazdu od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej do granicy pasa drogowego z działką drogi gminnej należy do właściciela drogi gminnej.

Istniejący zjazd nie spełnia zarówno warunków technicznych jak i warunków bezpieczeństwa ruchu jakim powinny odpowiadać zjazdy, zatem Inwestor, w ramach przebudowy drogi gminnej, winien za zgodą tut. Zarządu, przedmiotowy zjazd przebudować.

Wszelkie skargi i wnioski, dotyczące zjazdu, zgłaszane po wykonaniu przebudowy drogi gminnej, będą przekazywane zgodnie z właściwościami do Gminy Olszanka.

Budowa lub przebudowa zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi podlega karze pieniężnej zgodnie z Art. 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załączniki

Załącz. nr 1 – plan orientacyjny

Załącz. nr 2 – plan sytuacyjny

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula

Otrzymują:

1. Gmina Olszanka **na ręce pełnomocnika:**

Przemysław Dłubała DROG-PLAN

49-200 Grodków, ul. Styki 5/2 + załącz. nr 1, 2


2. a/a + załącz. nr 1, 2

Do wiadomości:

Oddział terenowy w Grodkowie + załącz. nr 1, 2

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 2
do decyzji / postanowienia / pisma
Nr WD.4231.122.2022.MD
z dnia 19.11.2022r.

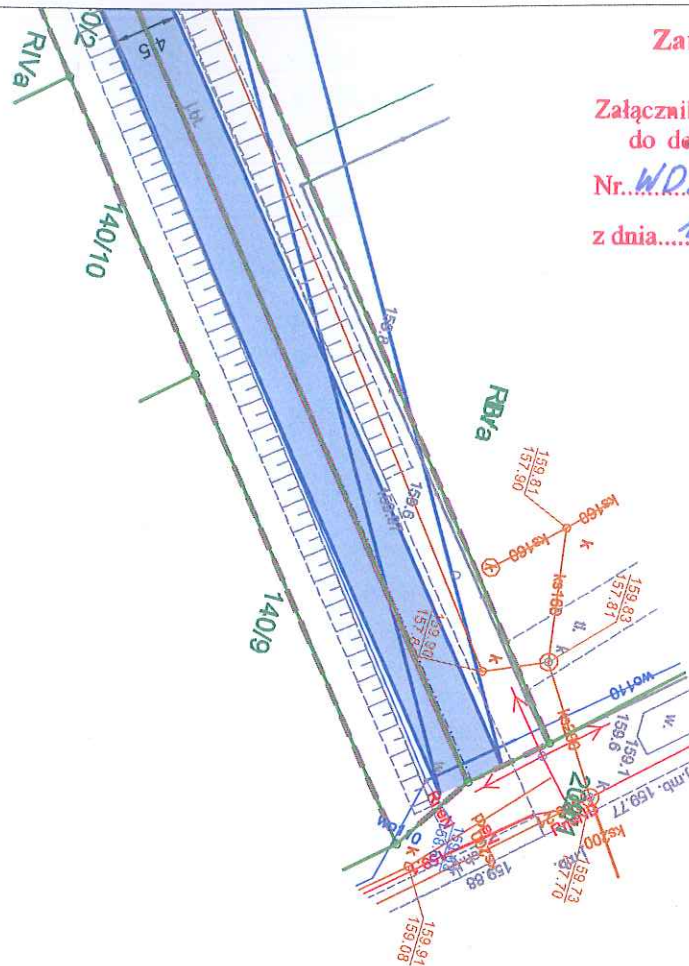

Legenda

- granica pasa drogowego
- projektowana krawężń jezdni
- projektowane pobocze
- projektowana nawierzchnia bitumiczna

INWESTOR

GMINA OLSZANKA
Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DROG - PLAN

Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW

TEMAT

„Remont drogi gminnej w Olszance”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja drogi gminnej w Olszance”

Nazwa rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
drogowa	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12
	Sprawdzający		
	Projektant		
	Sprawdzający		
	Projektant		
	Sprawdzający		

FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
DT	1:500	DROGI	09.2022	2.2

