



Opole, dn. 14.11.2022 r.

WD.4031.117.2022.MD

DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
Ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2022 r. (data wpływu o tut. Zarządu 12.10.2022 r.) – złożony przez pełnomocnika Gminy Olszanka, tj. Pana Przemysława Dłubałę przedstawiciela firmy DROG-PLAN - dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 617 w m. **Czeska Wieś** w zakresie sąsiedztwa z pasem drogowym drogi wojewódzkiej **nr 458** (Obórki - Lewin Brzeski - Skorogoszcz – Popielów) na dz. nr 601, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że uzgadniamy miejsce styku projektowanej drogi gminnej wewnętrznej z pasem drogowym drogi wojewódzkiej - zgodnie z art. 35 ust 3 ustawy o drogach publicznych.

W miejscu styku należy:

- zachować rzędne niwelety jezdni istniejącej na jezdni projektowanej,
- zachować spadki poprzeczne jezdni istniejącej na jezdni projektowanej
- niweletę drogi projektowanej zaprojektować w sposób uniemożliwiający spływ wody opadowej z drogi gminnej wewnętrznej na pas drogi wojewódzkiej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) który brzmi:

„1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu”

przebudowa zjazdu od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej do granicy pasa drogowego z działką drogi gminnej należy do właściciela drogi gminnej.

Istniejący zjazd nie spełnia zarówno warunków technicznych jak i warunków bezpieczeństwa ruchu jakim powinny odpowiadać zjazdy, zatem Inwestor, w ramach przebudowy drogi gminnej, winien za zgodą tut. Zarządu, przedmiotowy zjazd przebudować.

Wszelkie skargi i wnioski, dotyczące zjazdu, zgłaszane po wykonaniu przebudowy drogi gminnej, będą przekazywane zgodnie z właściwościami do Gminy Olszanka.

Budowa lub przebudowa zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi podlega karze pieniężnej zgodnie z Art. 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załączniki

Załącz. nr 1 – plan orientacyjny

Załącz. nr 2 – plan sytuacyjny

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula

Otrzymują:

1. Gmina Olszanka **na ręce pełnomocnika:**

Przemysław Dłubała DROG-PLAN

49-200 Grodków, ul. Styki 5/2 + załącz. nr 1, 2


2. a/a + załącz. nr 1, 2

Do wiadomości:

Oddział terenowy w Grodkowie + załącz. nr 1, 2

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu


Załącznik Nr 2
do decyzji / postanowienia / pisma
Nr. WD.4031.117.2022.MD
z dnia 14.11.2022.

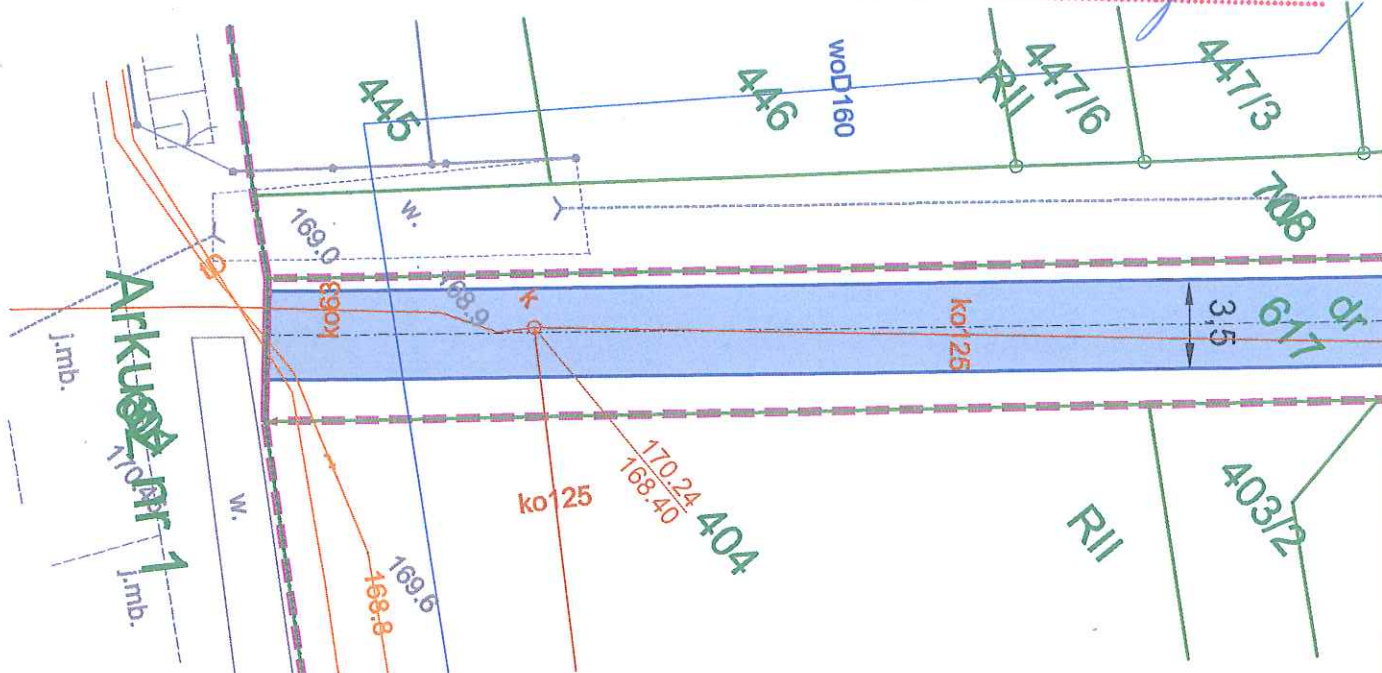

Legenda

- granica pasa drogowego
- projektowana krawęż jezdn
- projektowane pobocze
- projektowana nawierzchnia bitumiczna

INWESTOR		GMINA OLSZANKA Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		DROG - PLAN Przemysław Dłubala ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT		„Przebudowa drogi wewnętrznej w Czeskiej Wsi”			
Nazwa rys.		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
drogowa	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubala	OPL/0862/POOD/12		
	Sprawdzający				
	Projektant				
	Sprawdzający				
	Projektant				
	Sprawdzający				
FAZA		SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
DT		1:500	DROGI	09.2022	2.1

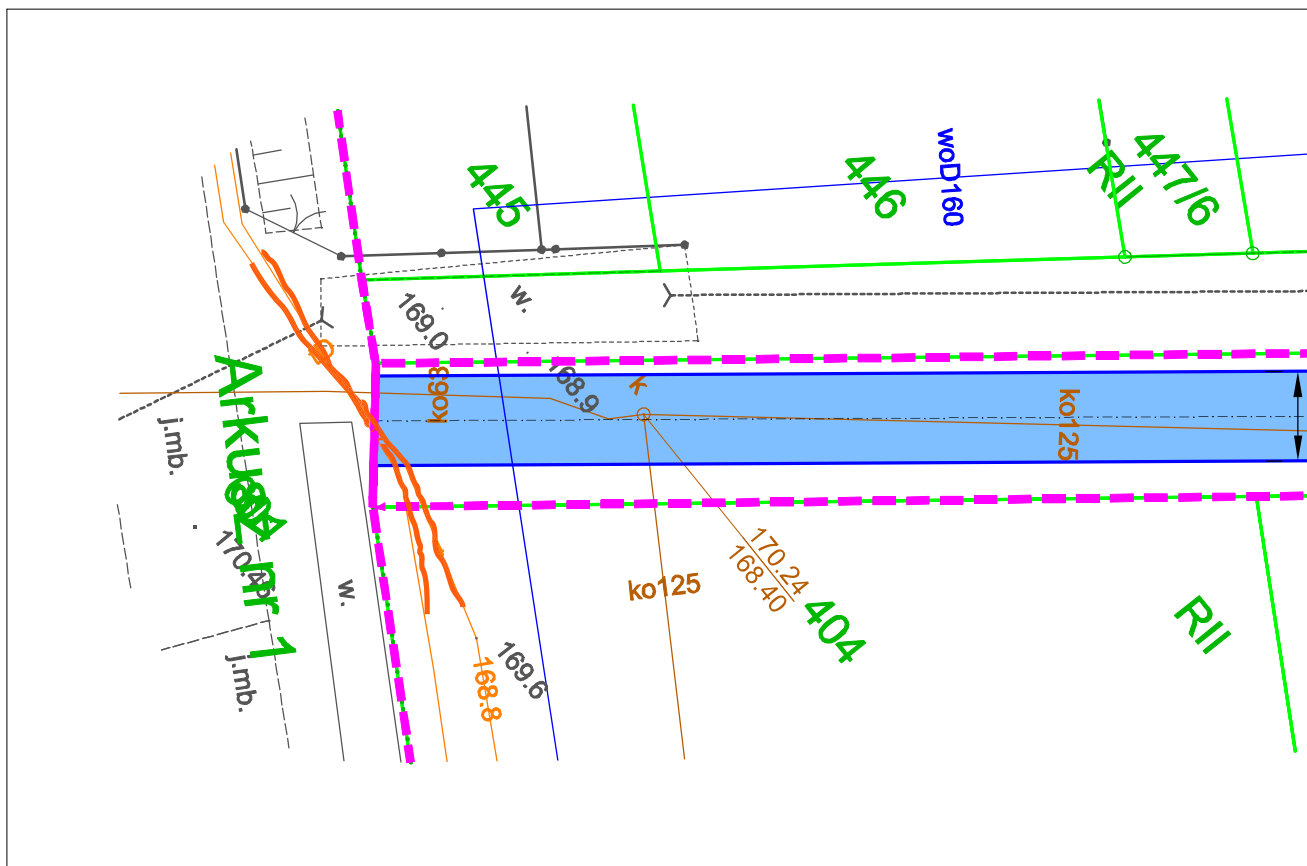

Orange Polska S.A.
 Infrastruktura i Serwis Usług
 Zarządzanie Zasobami
 Infrastruktury i Obsługi Klienta
 ul. Wrocławska 152B, 45-835 Opole

Nr uzgodnienia: 38462/TTDSIA/P/2022 dn. 15.09.2022 r.

Projekt uzgadniamy z zachowaniem poniższych warunków.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno -budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.

1. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor

2. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

3. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

4. Zachować szczególną ostrożność. Kable, rurociągi teletechniczne zweryfikować wysokościowo, zabezpieczyć rurami osłonowymi wychodząc poza obrys kolizji 0,5 m z każdej strony, zagłębić na normatywnych głębokościach.

Uzgodnienie ważne 12 miesięcy

— - sieć teletechniczna

Uzgodnił : Jarosław Paszko

J. Paszko
 Główny specjalista
 Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

INWESTOR		GMINA OLSZANKA Olszanka 16, 49-332 OLSZANKA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW		
TEMAT		„Przebudowa drogi wewnętrznej w Czeskiej Wsi”		
Nazwa rys.		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis	
drogowa	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12	
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
DT	1:500	DROGI	09.2022	2.1

Legenda

- granica pasa drogowego
- projektowana krawężń jezdni
- projektowane pobocze
- projektowana nawierzchnia bitumiczna

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
NIP: 611-02-02-860, REGON: 230179216-00065
Nr KRS: 0000073321
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54
-13-



Nysa, dnia 26-09-2022 r

1046443298

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2022-09-26/0000005
nr barcodu 1046224966/323
nr. uzg. branż.: TD/OOP/OMD/UB/KW/580/2022



DROG-PLAN
Przemysław Dłubała
ul. Styki 5/2
49-200 Grodków

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Czeska Wieś, dz. nr 617 w zakresie dostarczonego załącznika mapowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 14.09.2022 r (data wpływu do Wydziału Dokumentacji w Nysie dnia 16.09.2022 r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zachodzi **skrzyżowanie** projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Istniejącą linię napowietrzną 15 kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną przebudową drogi wewnętrznej należy dostosować do wymogów PN-E 05100-1 oraz PN-EN 50423-1.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Instrukcji IM-015/TD (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dołączonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Lista kolidujących kabli:

a) NA2XY-J 4x240 mm² relacji: St. Tr. Czeska Wieś – ZK-94347,

Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci oświetlenia ulicznego, wlv- etów oraz sieci projektowanych) uzgodnić z ich właścicielami.

Uwaga: należy zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanej przebudowy drogi Wewnętrznej wraz z jej projektowaną infrastrukturą od lokalizacji istniejących żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii napowietrznych, kablowych oraz od lokalizacji szafek łącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572 887 186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów. W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor-Wykonawca winien uzgodnić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Brzeg harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

W załączeniu przesyłamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole na terenie i w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji należy bezzwłocznie przesłać do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Wydział Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony w stosunku do naszych urządzeń.

Faktura za uzgodnienie branżowe zostanie przesłana odrębną pocztą

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

- 1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
- 2) 1 egz. planu z wrysowaną siecią elektroenergetyczną

sprawę prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319

Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3,

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OOP/OMD/UB/KW/580/2022

nr barcodu 1046224966/323

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
St. Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Krzysztof Wodecki

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jvt,

Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych.

Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli.

Sieć napowietrzną nN należy zinventaryzować we własnym zakresie.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.