

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY SUCHE I WILGOTNE


Wewn. średnica D [mm]	Kąt skośn. α°	A [mm]	B [mm]	Ciśnienie próbne 7,5 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]	Ciśnienie próbne 10 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]
100	90	300	200	200	300	200	300	600	250
	45	300	200	200	300	200	300	300	200
	30	300	200	200	300	200	300	300	200
150	90	400	200	300	770	250	400	1040	350
	45	400	200	300	400	250	400	540	250
	30	400	200	300	400	250	400	540	250
200	90	600	250	450	1040	250	600	1350	350
	45	600	250	450	550	250	450	770	250
	30	450	250	450	550	250	450	770	250
250	90	700	300	600	1350	350	650	1640	470
	45	550	300	600	640	350	600	1540	350
	30	550	300	600	650	350	600	770	350
300	90	850	400	650	1420	350	940	1900	470
	45	650	400	650	770	350	650	1350	350
	30	650	400	650	640	350	650	950	350


WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY MOKRE


Wewn. średnica D [mm]	Kąt skośn. α°	A [mm]	B [mm]	Ciśnienie próbne 7,5 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]	Ciśnienie próbne 10 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]
100	90	300	200	300	300	200	300	300	200
	45	300	200	250	300	200	300	500	300
	30	300	200	250	300	200	300	350	250
150	90	400	200	400	840	300	500	1000	350
	45	400	200	400	540	200	400	750	200
	30	400	200	400	600	250	400	700	250
200	90	600	250	650	1350	350	750	1600	350
	45	500	250	500	740	200	500	1000	250
	30	450	250	600	700	250	600	1000	250
250	90	750	300	800	1750	350	1000	2100	450
	45	650	300	700	950	250	800	1250	300
	30	600	300	600	700	250	800	1100	250
300	90	850	400	850	2050	450	1200	2650	500
	45	650	400	800	1300	350	950	1800	350
	30	650	400	750	950	250	900	1300	350

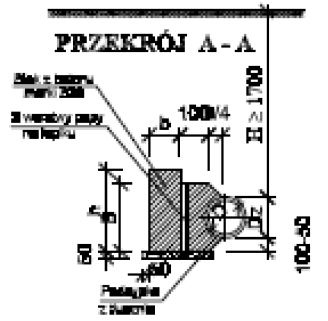


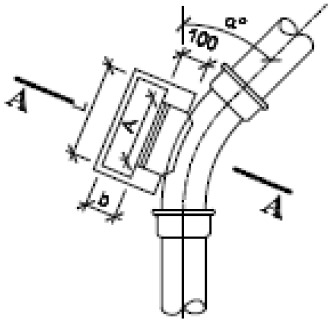

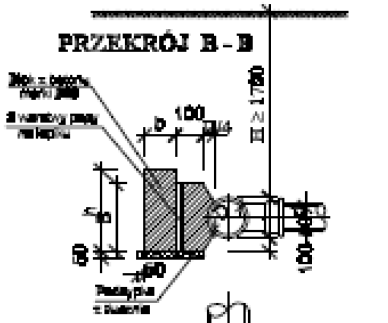

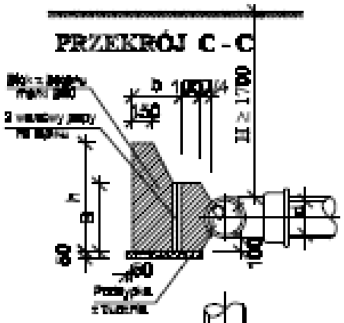

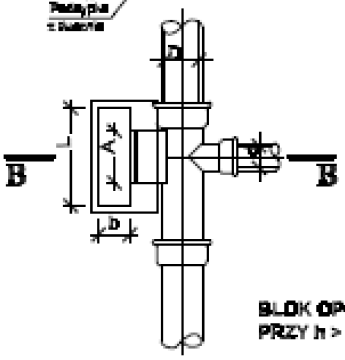

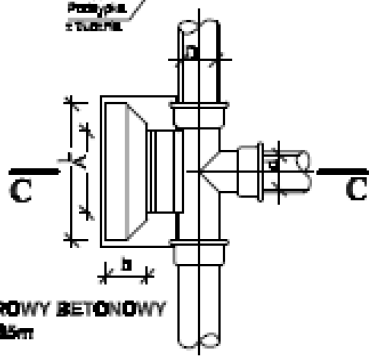

BLOK OPOROWY BETONOWY
PRZY h ≤ 0,35m

BLOK OPOROWY BETONOWY
PRZY h > 0,35m

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY SUCHE I WILGOTNE

Średnica nom. rury/ kształtki [mm]	A [mm]	B [mm]	Ciśnienie próbne 7,5 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]	Ciśnienie próbne 10 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]
200/200	700	400	650	850	450	900	1300	450
200/150	800	300	450	850	350	900	1110	450
150/150								
200/100	600	250	550	750	350	700	950	350
150/100								
200/150	400	300	350	450	350	700	850	350
150/150								
150/100	300	300	350	300	350	300	450	350
100/100								

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
GRUNTY MOKRE

Średnica nom. rury/ kształtki [mm]	A [mm]	B [mm]	Ciśnienie próbne 7,5 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]	Ciśnienie próbne 10 bar h [mm]	L [mm]	b [mm]
200/200	700	400	650	1350	450	900	1800	450
200/150	900	300	650	900	450	750	1400	450
150/150								
200/100	600	250	450	800	350	900	1140	350
200/200								
200/150	400	300	450	500	350	900	650	350
150/150								
150/100	300	250	350	300	250	300	650	250
100/100								

DRO PROJEKT PIOTR PORCZYK
UL. POSŁAŃCÓW 3
04-409 WARSZAWA
TEL. 691945647, WWW.DROPROJEKT.COM.PL

Nazwa i adres obiektu:	PROJEKT TECHNICZNY **„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361142W - ULICY BANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW”**	Nr egz.

Obiekt:	SIEĆ WODOCIĄGOWA					
Tytuł rysunku:	BLOKI OPOROWE				Skala:	-
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		
Projektant:	inż. Zygmunt Bombiński	GP/7342/47/43/91	sanitarna		Rys. 5	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Chmielewska	MAZ/0330/POOS/11	sanitarna			
Opracował:	inż. Michał Romaniak				Data:	3 listopad 2022