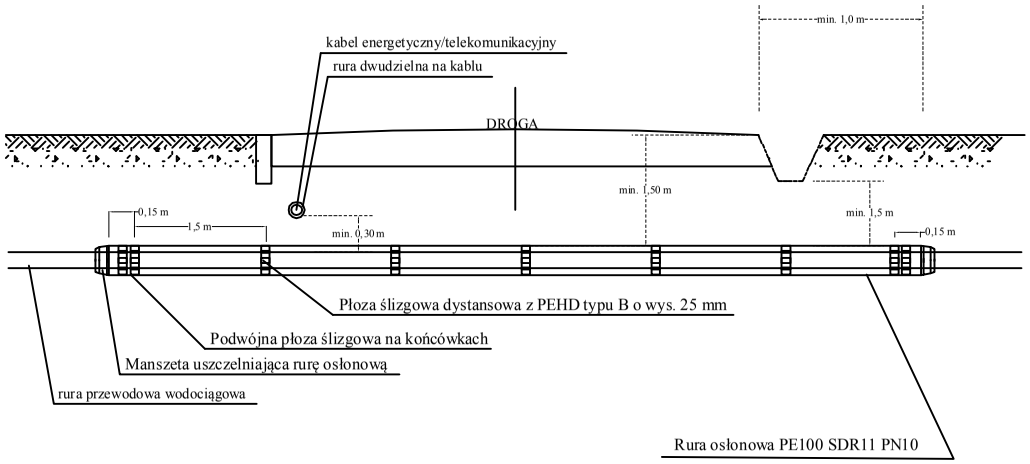

UWAGA

1. Płozy montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójne (0,15 m od końcówek) oraz pojedyncze co 1,5 m
2. Końce rury osłonowej zakończyć manszetą z EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu	MOŚCIBRODY, BOREK KOSICKI, WIŚNIEW KOLONIA, WIŚNIEW; GM. WIŚNIEW			
Rysunek	SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ/PRZEŹCIA RUROCIĄGIEM POD DROGĄ			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Pieczęcie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		64
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ BĘDZIŃSKI	MAZ/0438/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 04.2010 r.	Strona: 58

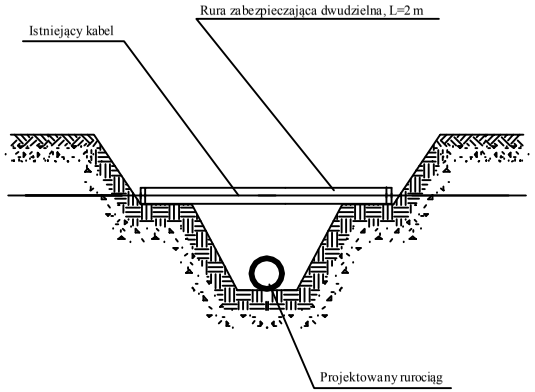

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu	MOŚCIBRODY, BOREK KOSICKI, WIŚNIEW KOLONIA, WIŚNIEW; GM. WIŚNIEW			
Rysunek	SCHEMAT SKRZYŻOWANIA Z KABLEM ENERGETYCZNYM/TELEKOMUNIKACYJNYM			
Branża	SANITARNA		SKALA	
Pieczęcie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysu
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		6
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ BĘDZIŃSKI	MAZ/0438/POOS/09		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 04.2010 r.	Strona: