

STAROSTA
OSTROWIECKI


sieć gazowa z rur PE100 RC SDR17

DN90x5,4 mm



przyłącze gazowe z rur PE100 RC SDR11

DN40x3,7 mm

Długość trasy [m]		Średnice, materiał		Odległości [m]		Załączenie osi rurociągu		Rzędna osi rurociągu [m]		Rzędna terenu istniejącego		Rzędna terenu projektowanego		Poziom porównawczy 157,00 m n.p.m.	
0,00	0,41	PE100 RC SDR17	90x4	0,41	11,42	0,84	163,95	164,06	164,79	164,85	164,79	164,85	Włączenie	Kolano doc.	
11,84	19,79	PE100 RC SDR17	90x4	7,95	3,42	1,25	163,73	164,98	164,90	164,98	164,90	164,88	istn.	Łuk 13° PE	
23,21	35,71	PE100 RC SDR17	90x4	12,51	0,97	1,14	163,74	164,88	164,50	164,54	164,50	164,54	istn.	Trójnik doc.	
37,37		PE100 RC SDR17	90x4		0,69	1,73	162,71	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	istn.	Kolano doc.	
						1,62							Włączenie		

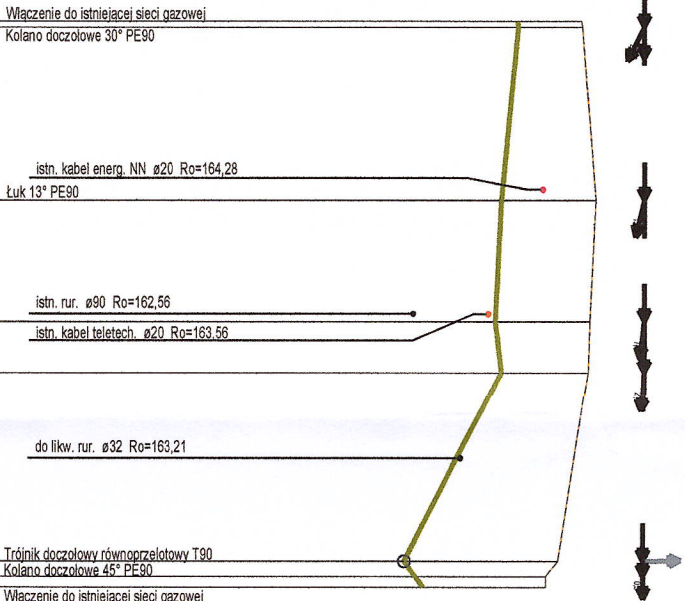


	0.00		2.04	162.46	164.50	164.50	
G6							Trójnik doczłowy równoprzelatowy T90
G7.1	2.24	PE100 RC SDR17 90x5, 50.00 %	2.71	162.35	165.06	165.06	do ilkw_rur. ø32 R=163.17
		PE100 RC SDR17 90x5,4	4.41				próh. kan. deszcz. ø1200 R=162.77
G7.2	6.65	150.00 % PE100 RC SDR17 90x5,4	2.07	163.01	165.08	165.08	Ko1 - Kdz
			3.23				istn. rur. ø90 R=163.43
G8	9.88	11.18 % PE100 RC SDR17	2.07	163.05	165.12	165.12	Kołano doczłowe 45° PE90 istn. kabel teletech. ø20 R=164.43
G9b	11.95	150.00 % PE100 RC SDR17	1.17	165.23	165.09	165.09	Kołano doczłowe 45° PE90 istn. kabel energ. NN ø20 R=164.40
	11.70	90x5,4	0.65	163.32	165.09	165.09	Włączenie do istniejącej sieci gazowej

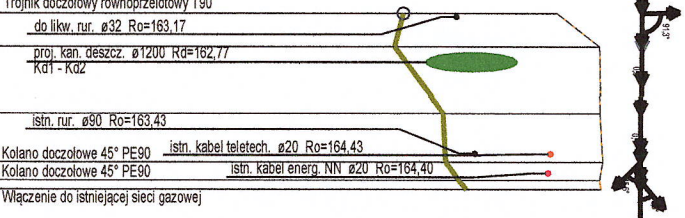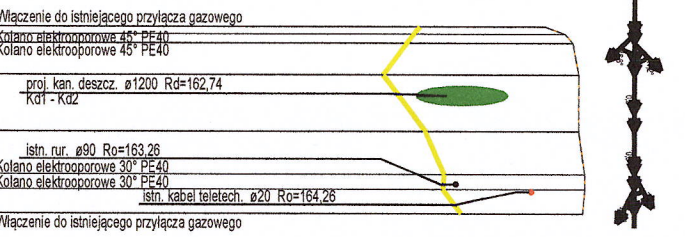[illegible]


Opis	0,00	0,53	1,66	162,78	164,43	164,43	Włączenie do istniejącego przyłącza gazowego
gp3.1	1,13	2,06	2,19	162,81	164,80	164,80	Kolano elektroprowad 30° PE40
	3,19	150,00 %	2,59	162,30	164,88	164,88	Kolano elektroprowad 45° PE40
gp3.2	6,93	3,73	2,02	162,86	164,88	164,88	prol. kan. deszcz. ø1200 Rd=162,74 Kd1 - Kuz
gp5	9,78	2,85	1,85	163,11	164,96	164,96	istn. rur. ø90 Rd=163,26
Gp6	10,63	1,05	1,87	163,09	164,96	164,96	Kolano elektroprowad 30° PE40
	12,42	1,59	1,60	163,33	164,94	164,94	Kolano elektroprowad 30° PE40 istn. kabel telech. ø20 Rd=164,28
							Włączenie do istniejącego przyłącza gazowego

SPECJALISTYCZNE BIURO INŻYNIERSKIE PROJEKTANTA		tel. 517 390 636 fax. 41 20 10 556		projekt@prostaapojekt.pl www.prostaapojekt.pl	
ul. Janina Roszka 1/209 25-271 Kielce					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
Projektowała	mjr inż. Monika Przepiółka	SWK/0720/PW/MS/18			
Sprawdził	mjr inż. Michał Gacia	SWK/0817/005/09			
Opracowała	mjr inż. Magdalena Rejzner	brak uprawnień			
INŻYNIERSKA					
Investor	Powiat Ostrowiecki ul. Rzeczna 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski				
Nazwa opracowania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 06921 - ul. Zamkowa w Łaniewie od km 0+58 do km 0+634, wraz z rozbudową istniejącego mostu w km 0+454 i budowa nowego obiekty inżynierskiego				
RYSUNEK					
Stadium projektu	Projekt Architektoniczno-Budowlany	data: 02.02.2023	Skala: 1:100/500		
Nazwa rysunku	Profil sieci gazowej		nr rys.: G2		


Węzeł G1, g7, G10

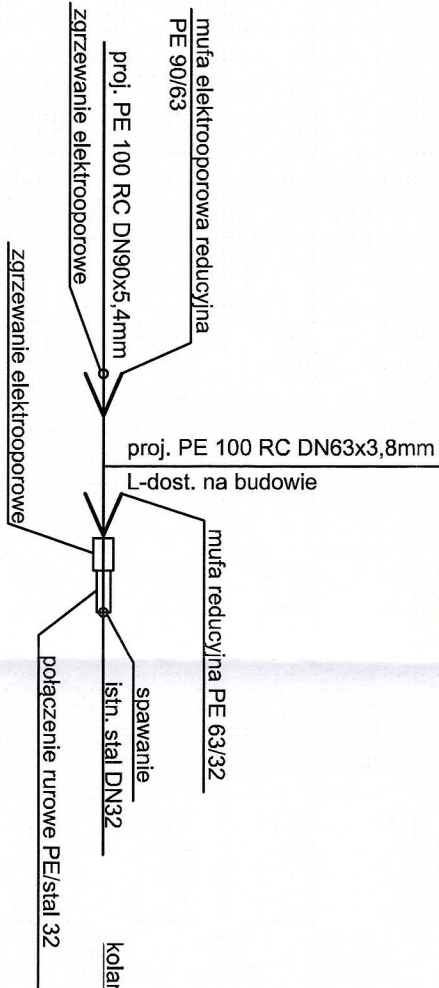


Węzeł G7, G8, G9 (45°)

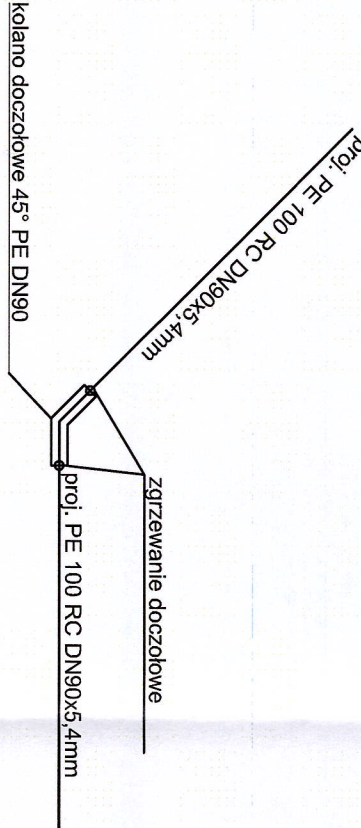


Węzeł G2 (30°)

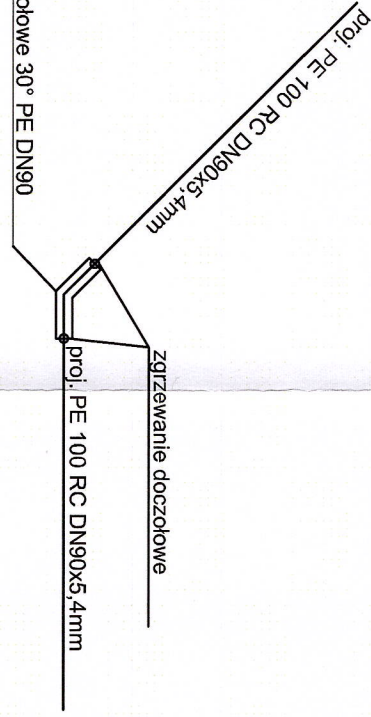


Węzeł G6

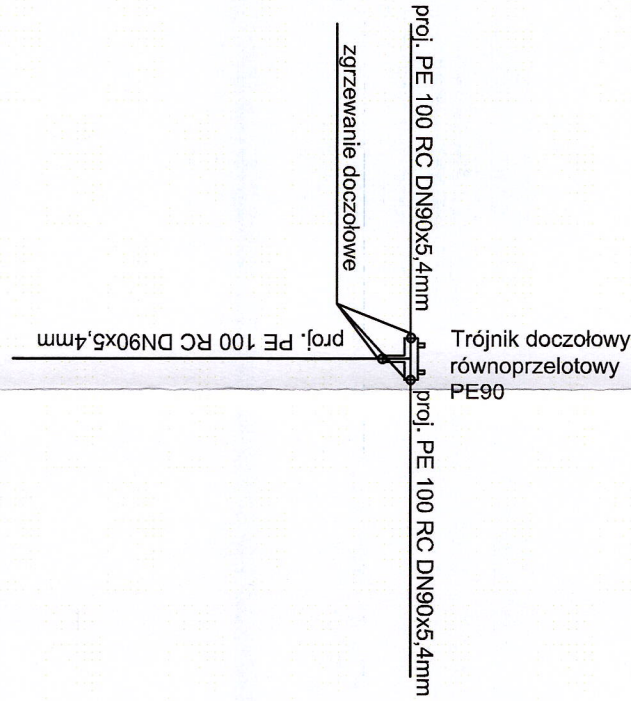


Węzeł G3 (13°) **OSTKOWIECKI**

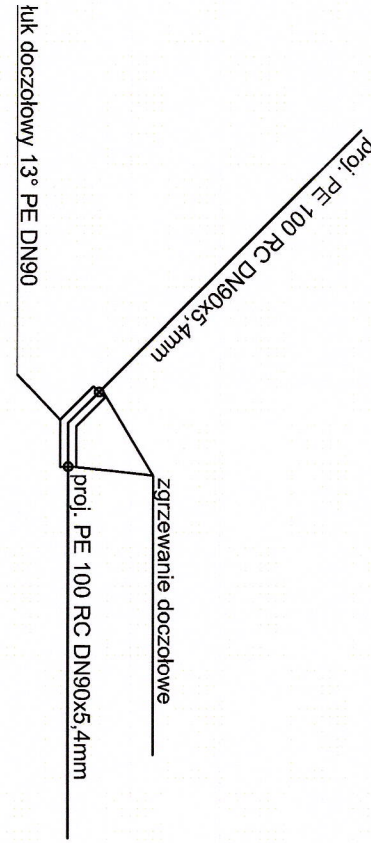


Węzeł Gp1, Gp6

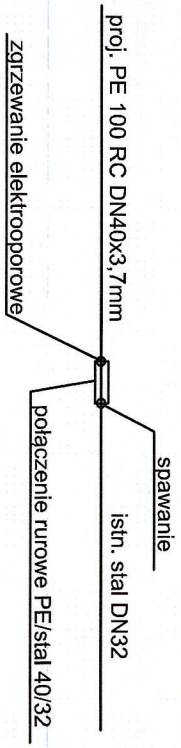

Węzeł Gp2, Gp3 (45°)

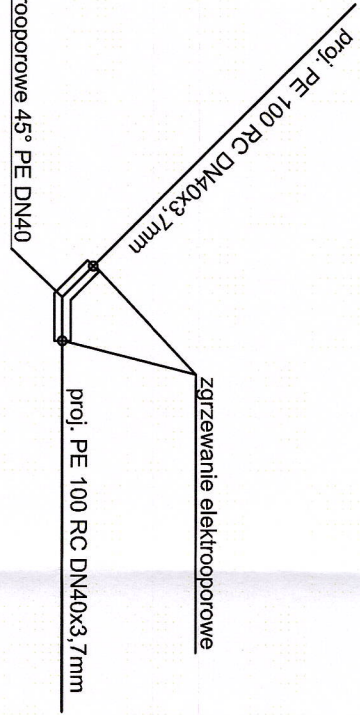


Węzeł Gp4, Gp5 (30°)

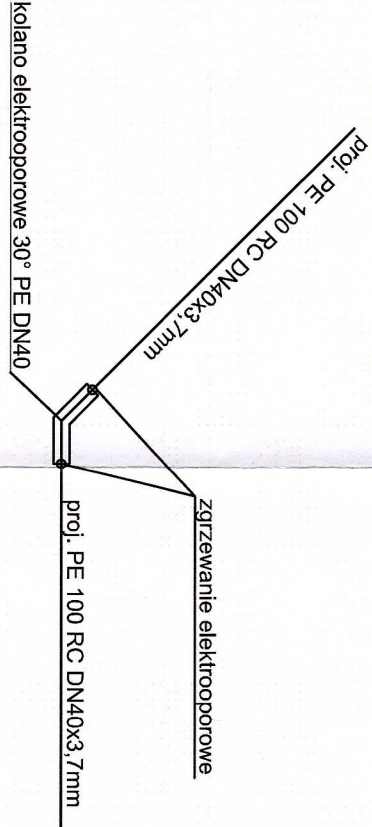

SPECJALISTYCZNE BIURO				PROSTA	projekt@prostaprojekt.pl www.prostaprojekt.pl
INWESTYCJO-INŻYNIERSKIE					
PROJEKTY					
ul. Hauke Bosacka 1/209 25-217 Kielce				tel. 517 190 616 fax. 41 20 10 556	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
Projektowała	mgr inż. Monika Przepiórka	SWK/0120/PWBS/18			
Sprawdził	mgr inż. Mikołaj Gacía	SWK/0167/P005/09			
Opracowała	mgr inż. Magdalena Remion	branza sanitarna			
INWESTYCJA					
Investor	Powiat Ostrowiecki ul. Iżetka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski				
Nazwa opracowania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Łmielowie od km 0+158 do km 0+634, wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634, i budową nowego obiektu inżynierskiego				
RYSUNEK					
Stadium projektu	Projekt Architektoniczno-Budowlany	data: 02.2023	skala: --		
Nazwa rysunku	Schemat punktów węzłowych		nr rys: G3		


zainstalowane, a następnie odizolowana sekcja gazociągu została wycięta.



Po dokonaniu przebudowy sieci tymczasowy bypass należy zdemontować. Zamknięcia typu LOCK-D-RING Plugs zostały zainstalowane, a następnie zabezpieczone zaślepkami po zdemontowaniu sprzętu odcinającego i nawiercającego.



- 1- manometr
- 2- rura prowadząca balony
- 3- zawór kulowy
- 4- słupa rury opuszczanej kolumny
- 5- stalowa mufa
- 6- balon

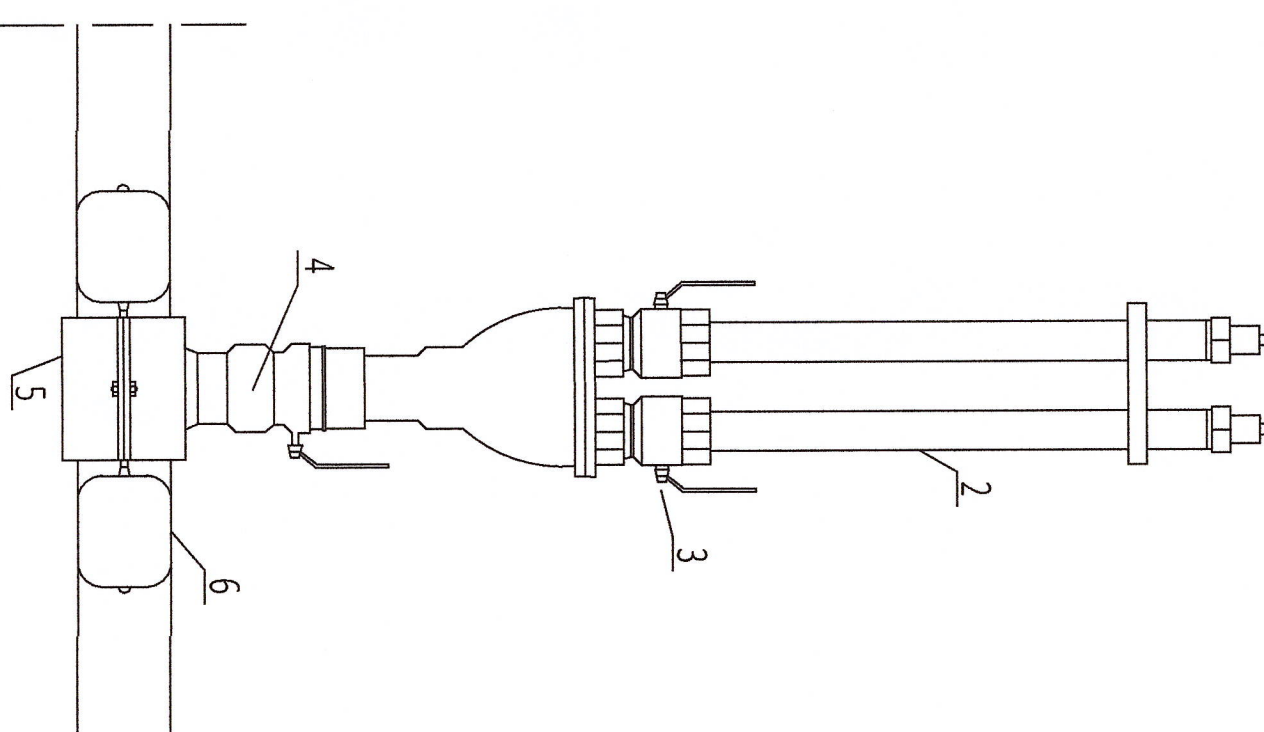

<			
---	--	--	--