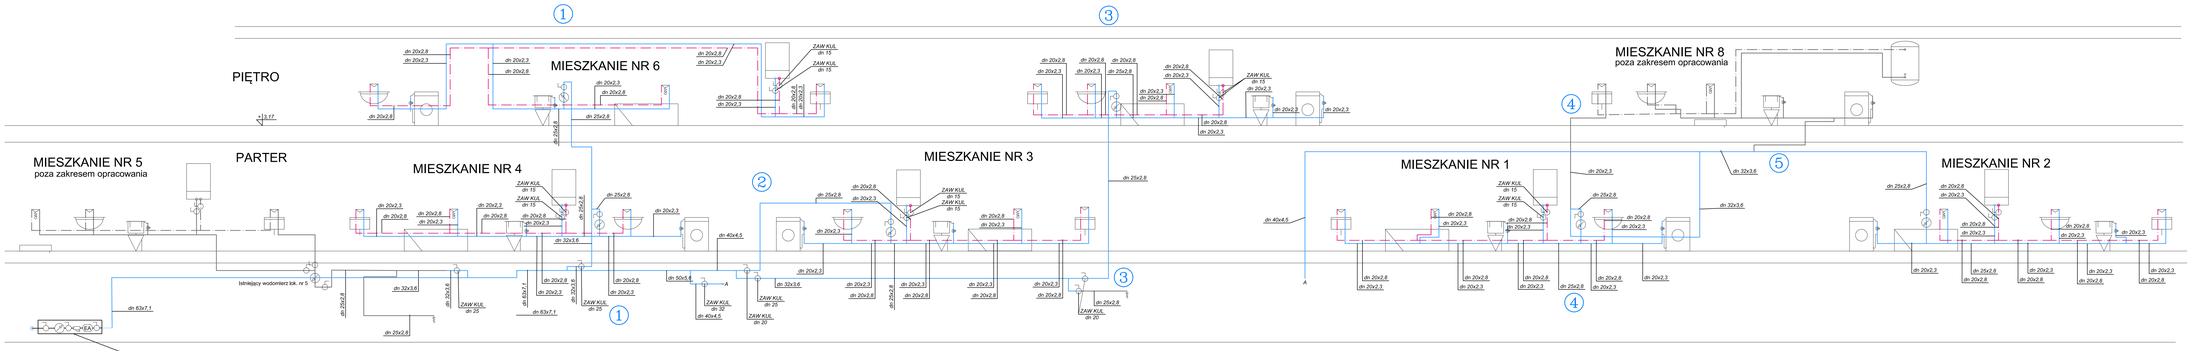

Schemat prowadzenia rur przez przegrody:

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powiększeniem punktu stałego przejścia przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali, Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2cm.



Oznaczenia:

- Projektowany przewód instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych jednorodnych PP-RCT PN22
- Projektowany przewódinstalacji wody ciepłej z rur polipropylenowych wielowarstwowych PP-RCT/Al/PPR, PN28, stabilizowanych wkładką aluminiową
- Projektowane przyłącze wody zimnej - wg. odrębnego opracowania
- (1) Projektowany pion instalacji z.w.
- Istniejący poziom i pion z.w. do pozostawienia
- Projektowany zawór kulowy odcinający (ZAW KUL. dn 15)
- Projektowany wodomierz do wody zimnej dn 15, Q3 =1,6m³/h bez zdalnego odczytu - montaż w lokalach objętych opracowaniem

Uwagi:

- Z uwagi na niepełne informacje na temat istniejących przewodów z.w., przed demontażem instalacji należy upewnić się czy dany odcinek przewodu nie będzie wykorzystywany.
- Średnice projektowanej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz armatury zgodnie z rozwinięciem instalacji.
- W celu doboru średnic przewodów rozdzielczych z.w., w obliczeniach uwzględniono również lokal nr 5 i 8, które są poza zakresem opracowania, a instalacja lokalowa i zasilenie tych mieszkań pozostaje istniejące.
- Przewody w łazienkach i kuchniach, prowadzić w miarę możliwość pod tynkowo, w projektowanych ścianach działkowych z płyt g/k, jako wkute w istniejących murowanych ścianach oraz za zabudowami meblowymi.
- Przewód rozdzielczy instalacji z.w. zasilający lokale nr 1, 2 oraz 8, prowadzić po klatce schodowej i mieszkaniach oraz doprowadzić do piwnicy budynku. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń i obudować płytą g/k. Istniejące przyłącze wodociągowe w lokalu nr 1 należy zdemontować lub odciąć i pozostawić.
- Wszystkie przewody załoŝować cieplnie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w opisie technicznym opracowania.
- W remontowanych lokalach zamontować wodomierze do wody zimnej oraz armaturę odcinającą. Wykonać rewizje do armatury.

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, zapamiętany i udostępniony komukolwiek bez pisemnej zgody. BNI Silesia Adam Codogni

PROJEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI NR 4/2 OBR. 10 KOŁAKOWO GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE, POWIAT OSTRÓDZKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
BRANŻA	ROZWINIĘCIE INSTALACJI Z.W. I C.W.U.

Inwestor: Wspólnota wielorodzinny ul. Centralna 59 43-210 Kołaki	Autor opracowania: MARIA KOSIOR ul. Kościelna 1 43-210 Kołaki

BNI SILESIA
Adam Codogni
44-122 Gliwice ul Tuchowa 13B
tel. 600-262-710

		Nazwisko	Podpis	Uprawnienia	Data
Projektował		Maria Adamczyk		LUB/0102/PWOD/20	
Opracował		Polina Sarbinowska			

Skala: -
Arkusz: Rys.nr_04