


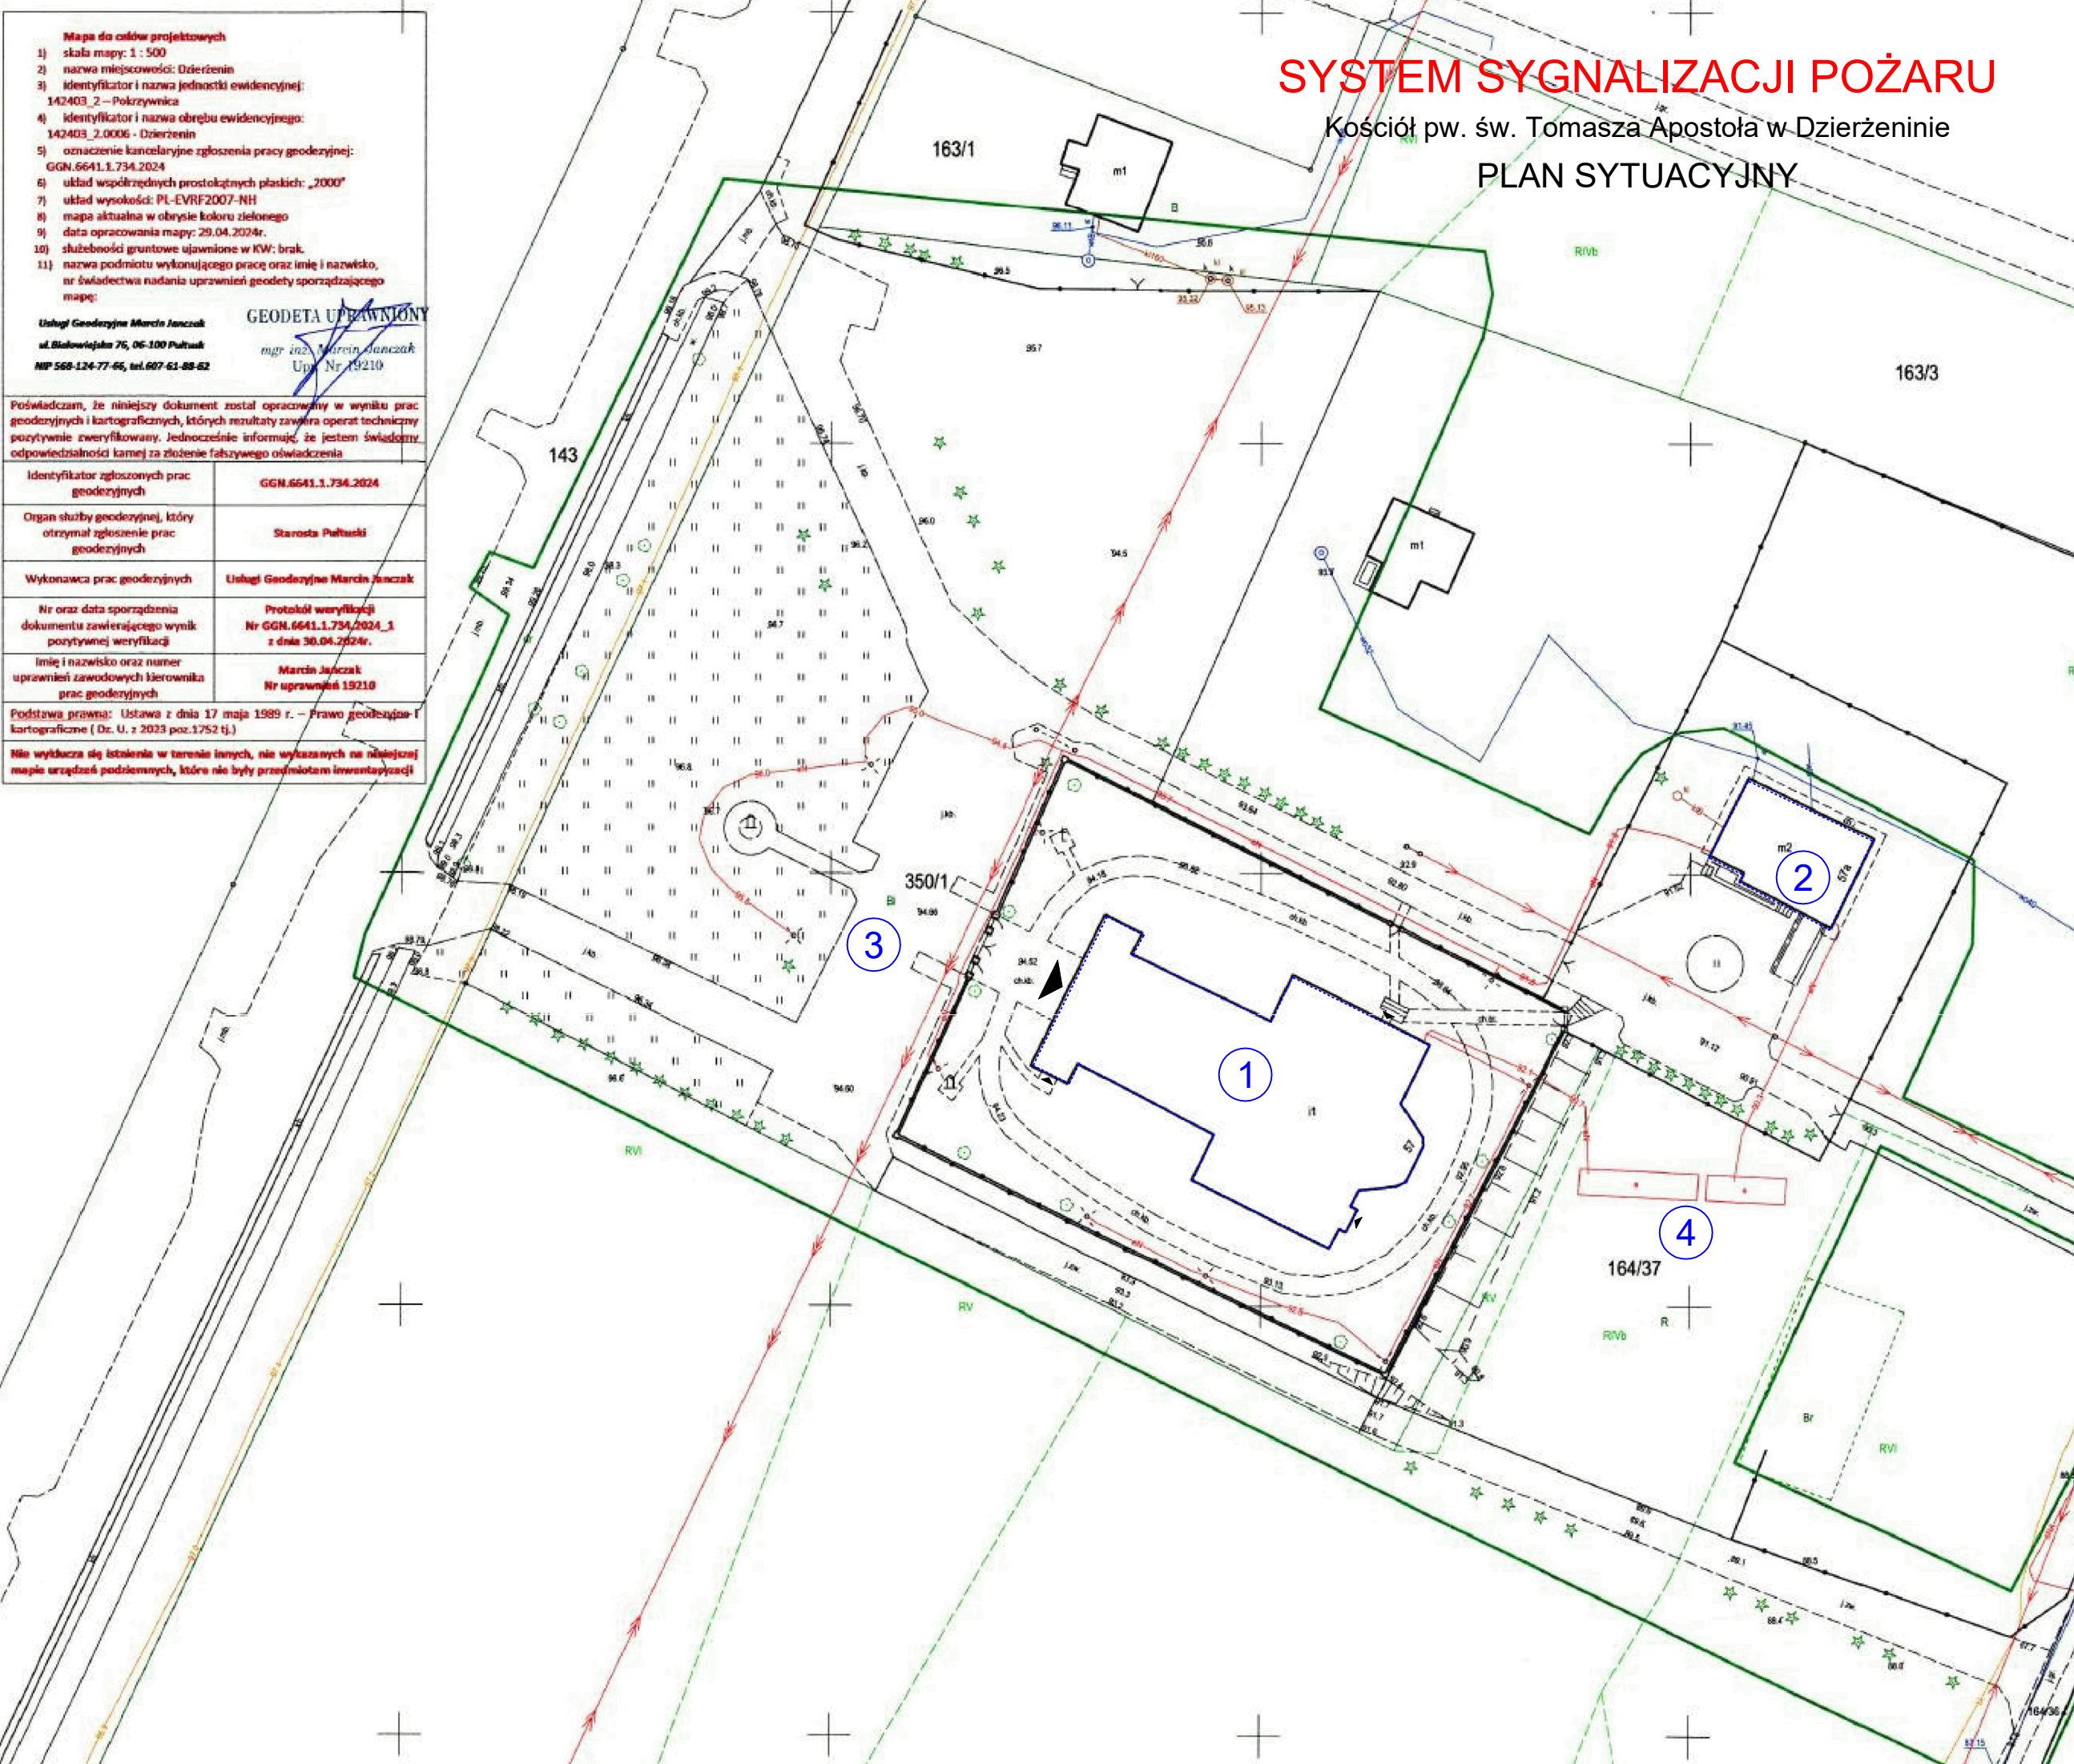

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie
PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA

- 1 kościół
- 2 plebania
- 3 parking
- 4 panele fotowoltaiczne
- eN przewód elektroenergetyczny
- W przewód wodociagowy
- KS przewód kanalizacyjny
- śłup oświetleniowy
- napowietrzna linia NN
- napowietrzna linia SN
- skarpa
- ogrodzenie
- brama w ogrodzeniu
- chodnik
- drzewa

Mapa do celów projektowych

- 1) skala mapy: 1 : 500
- 2) nazwa miejscowości: Dzierżenin
- 3) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 142403_2 – Pokrzywnica
- 4) identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego: 142403_2.0006 - Dzierżenin
- 5) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGN.6641.1.734.2024
- 6) układ współrzędnych prostokątnych płaskich: „2000”
- 7) układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
- 8) mapa aktualna w obrębie koloru zielonego
- 9) data opracowania mapy: 29.04.2024r.
- 10) służebności gruntowe ujawnione w KW: brak
- 11) nazwa podmiotu wykonującego pracę oraz imię i nazwisko, nr świadectwa nadania uprawnień geodety sporządzającego mapę:

Usługi Geodezyjne Marcin Janczak
ul. Białowiejska 76, 06-100 Pułtusk
NIP 568-124-77-66, tel. 607-61-88-62

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Marcin Janczak
Up. Nr 19210

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszonych prac geodezyjnych	GGN.6641.1.734.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Starosta Pułtuski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Marcin Janczak
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GGN.6641.1.734.2024_1 z dnia 30.04.2024r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Marcin Janczak Nr uprawnień 19210

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 poz.1752 tj.)

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były przedmiotem inwentaryzacji

 **Kacprzak**
technologie bezpieczeństwa

ul. Baranowska 96F, 06-300 Przasnysz

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła
Dzierżenin 57a, 06-114 Pokrzywnica

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Wykonano przy pomocy programu BricsCAD Lite v22
nr lic. 2021-11-30/ Kacprzak Technologie


Projektant: kpt. w st. spocz. mgr inż. poż. Kazimierz Kacprzak
upr. nr: L0288/03 MSWiA ITB D-1252/08

Data: 10.07.2024 Rys. 1

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

RZUT PRZYZIEMIA

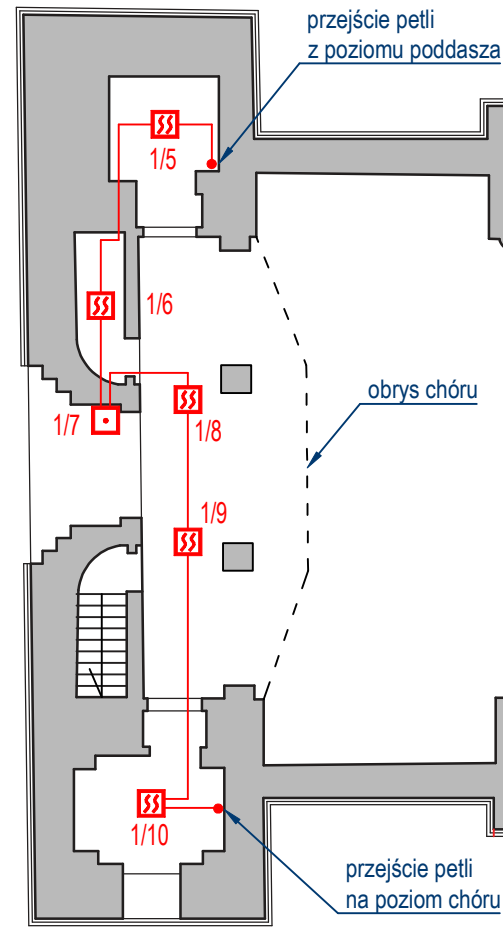


LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100 |
|  | czujka dymu |
|  | czujka dymu i temperatury |
|  | ręczny ostrzegacz pożarowy |
|  | liniowa czujka dymu OSID - odbiornik |
|  | liniowa czujka dymu OSID - nadajnik |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny |
|  | element kontrolny wielowejściowy |
|  | pojemnik akumulatorów PAR (2x40Ah) |
|  | zasilacz pożarowy (2x17Ah) |
|  | system aspiracyjny VESDA |
|  | ruraż systemu aspiracyjnego |
|  | kapilara z końcówką ssącą |
|  | pętla dozorowa |
| 1/5 | nr pętli dozorowej / nr elementu |
|  | automatyczny system gaszenia rozdzielni KTB Fire Line |

UWAGA:

Prowadzenie instalacji wewnątrz budynku z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w strukturę murów. Niedopuszczalne jest prowadzenie jej na zewnątrz. Instalację prowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej w sposób wykluczający ingerencję w ewentualny wystrój architektoniczny, należy uwzględnić już istniejące bruzdy, wnęki i otwory po poprzednich instalacjach. W przypadku prowadzenia nowej trasy, jej przebieg należy dopasować do formy architektonicznej budynku - zarówno elewacji jak i wnętrza. Instalację należy prowadzić wzdłuż gzymsów, okapów, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz innych elementów architektonicznych w sposób maksymalnie pozwalający na jej ukrycie.

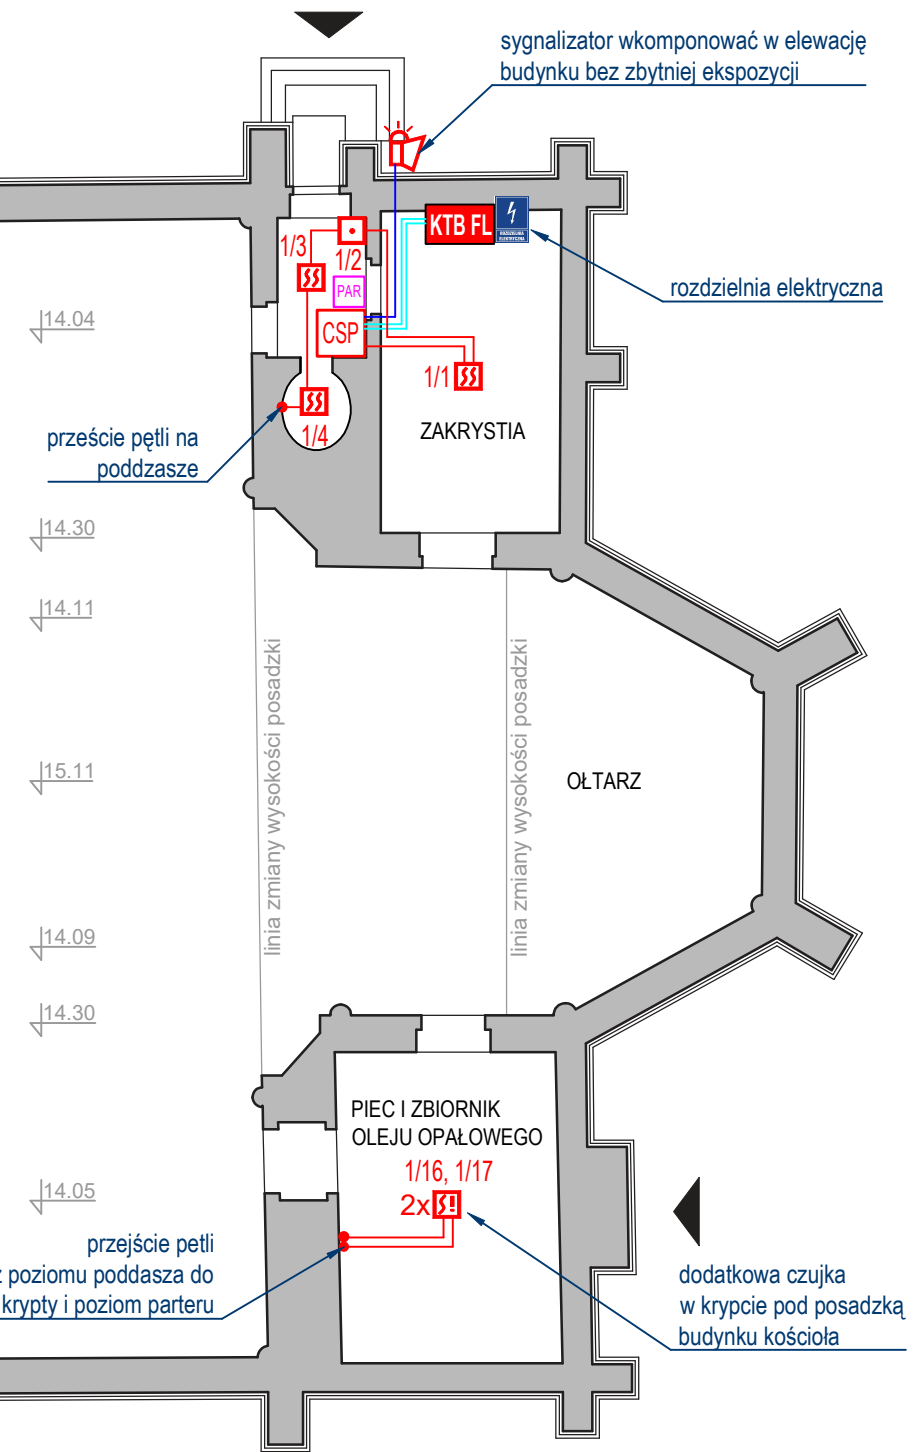

ul. Baranowska 96F, 06-300 Przasnysz

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła
Dzierżenin 57a, 06-114 Pokrzywnica

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
--

Wykonano przy pomocy programu BricsCAD Lite v22
nr lic. 2021-11-30/ Kacprzak Technologie

Projektant: kpt. w st. spocz. mgr inż. poż. Kazimierz Kacprzak
upr. nr: L0288/03 MSWiA ITB D-1252/08


Data: 10.07.2024

Rys. 2

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

RZUT CHÓRU

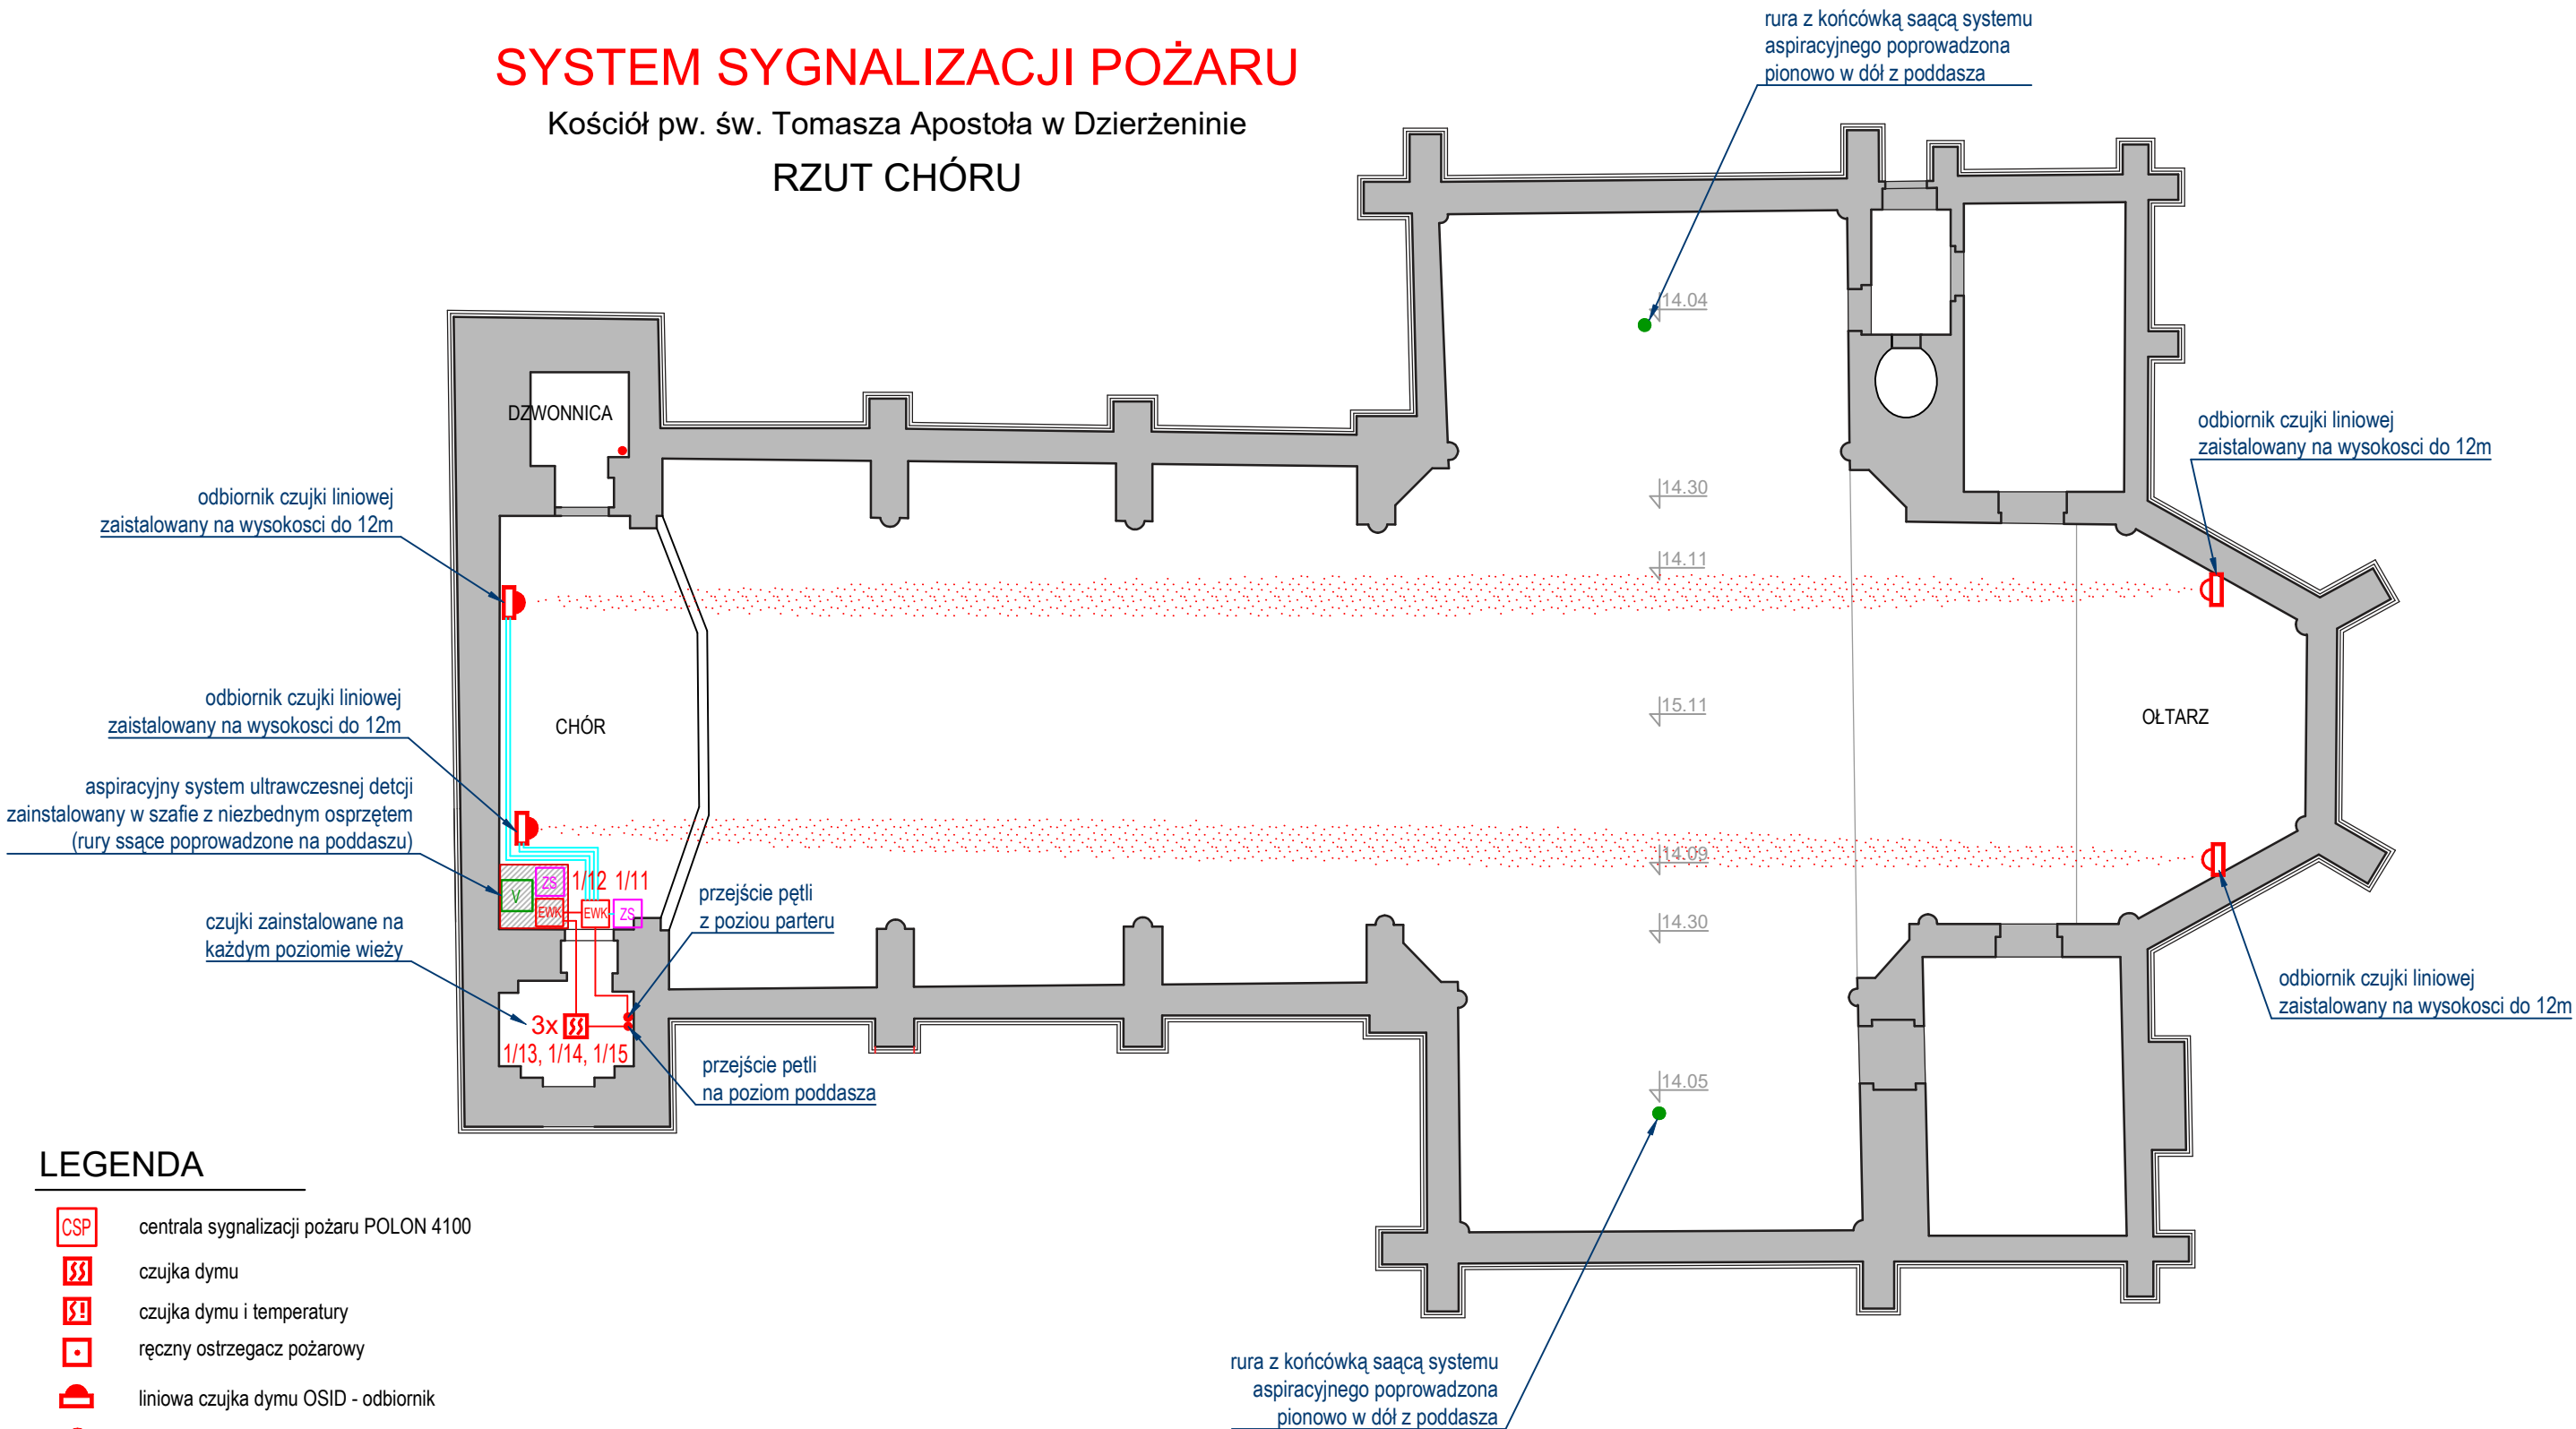

LEGENDA

- centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100
- czujka dymu
- czujka dymu i temperatury
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- liniowa czujka dymu OSID - odbiornik
- liniowa czujka dymu OSID - nadajnik
- sygnalizator akustyczno-optyczny
- element kontrolny wielowęściowy
- pojemnik akumulatorów PAR (2x40Ah)
- zasilacz pożarowy (2x17Ah)
- system aspiracyjny VESDA
- rura systemu aspiracyjnego
- kapilara z końcówką ssącą
- pętla dozorowa
- nr pętli dozorowej / nr elementu
- automatyczny system gaszenia rozdzielni KTB Fire Line

UWAGA:

Prowadzenie instalacji wewnątrz budynku z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w strukturę murów. Niedopuszczalne jest prowadzenie jej na zewnątrz. Instalację prowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej w sposób wykluczający ingerencję w ewentualny wystrój architektoniczny, należy uwzględnić już istniejące bruzdy, wnęki i otwory po poprzednich instalacjach. W przypadku prowadzenia nowej trasy, jej przebieg należy dopasować do formy architektonicznej budynku - zarówno elewacji jak i wnętrza. Instalację należy prowadzić wzdłuż gzymsów, okapów, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz innych elementów architektonicznych w sposób maksymalnie pozwalający na jej ukrycie.



ul. Baranowska 96F, 06-300 Przasnysz

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła
Dzierżenin 57a, 06-114 Pokrzywnica

Nazwa rysunku: RZUT CHÓRU
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Wykonano przy pomocy programu BricsCAD Lite v22
nr lic. 2021-11-30/ Kacprzak Technologie


Projektant: kpt. w st. spocz. mgr inż. poż. Kazimierz Kacprzak
upr. nr: L0288/03 MSWiA ITB D-1252/08

Data: 10.07.2024 Rys. 3

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

RZUT PODDASZA

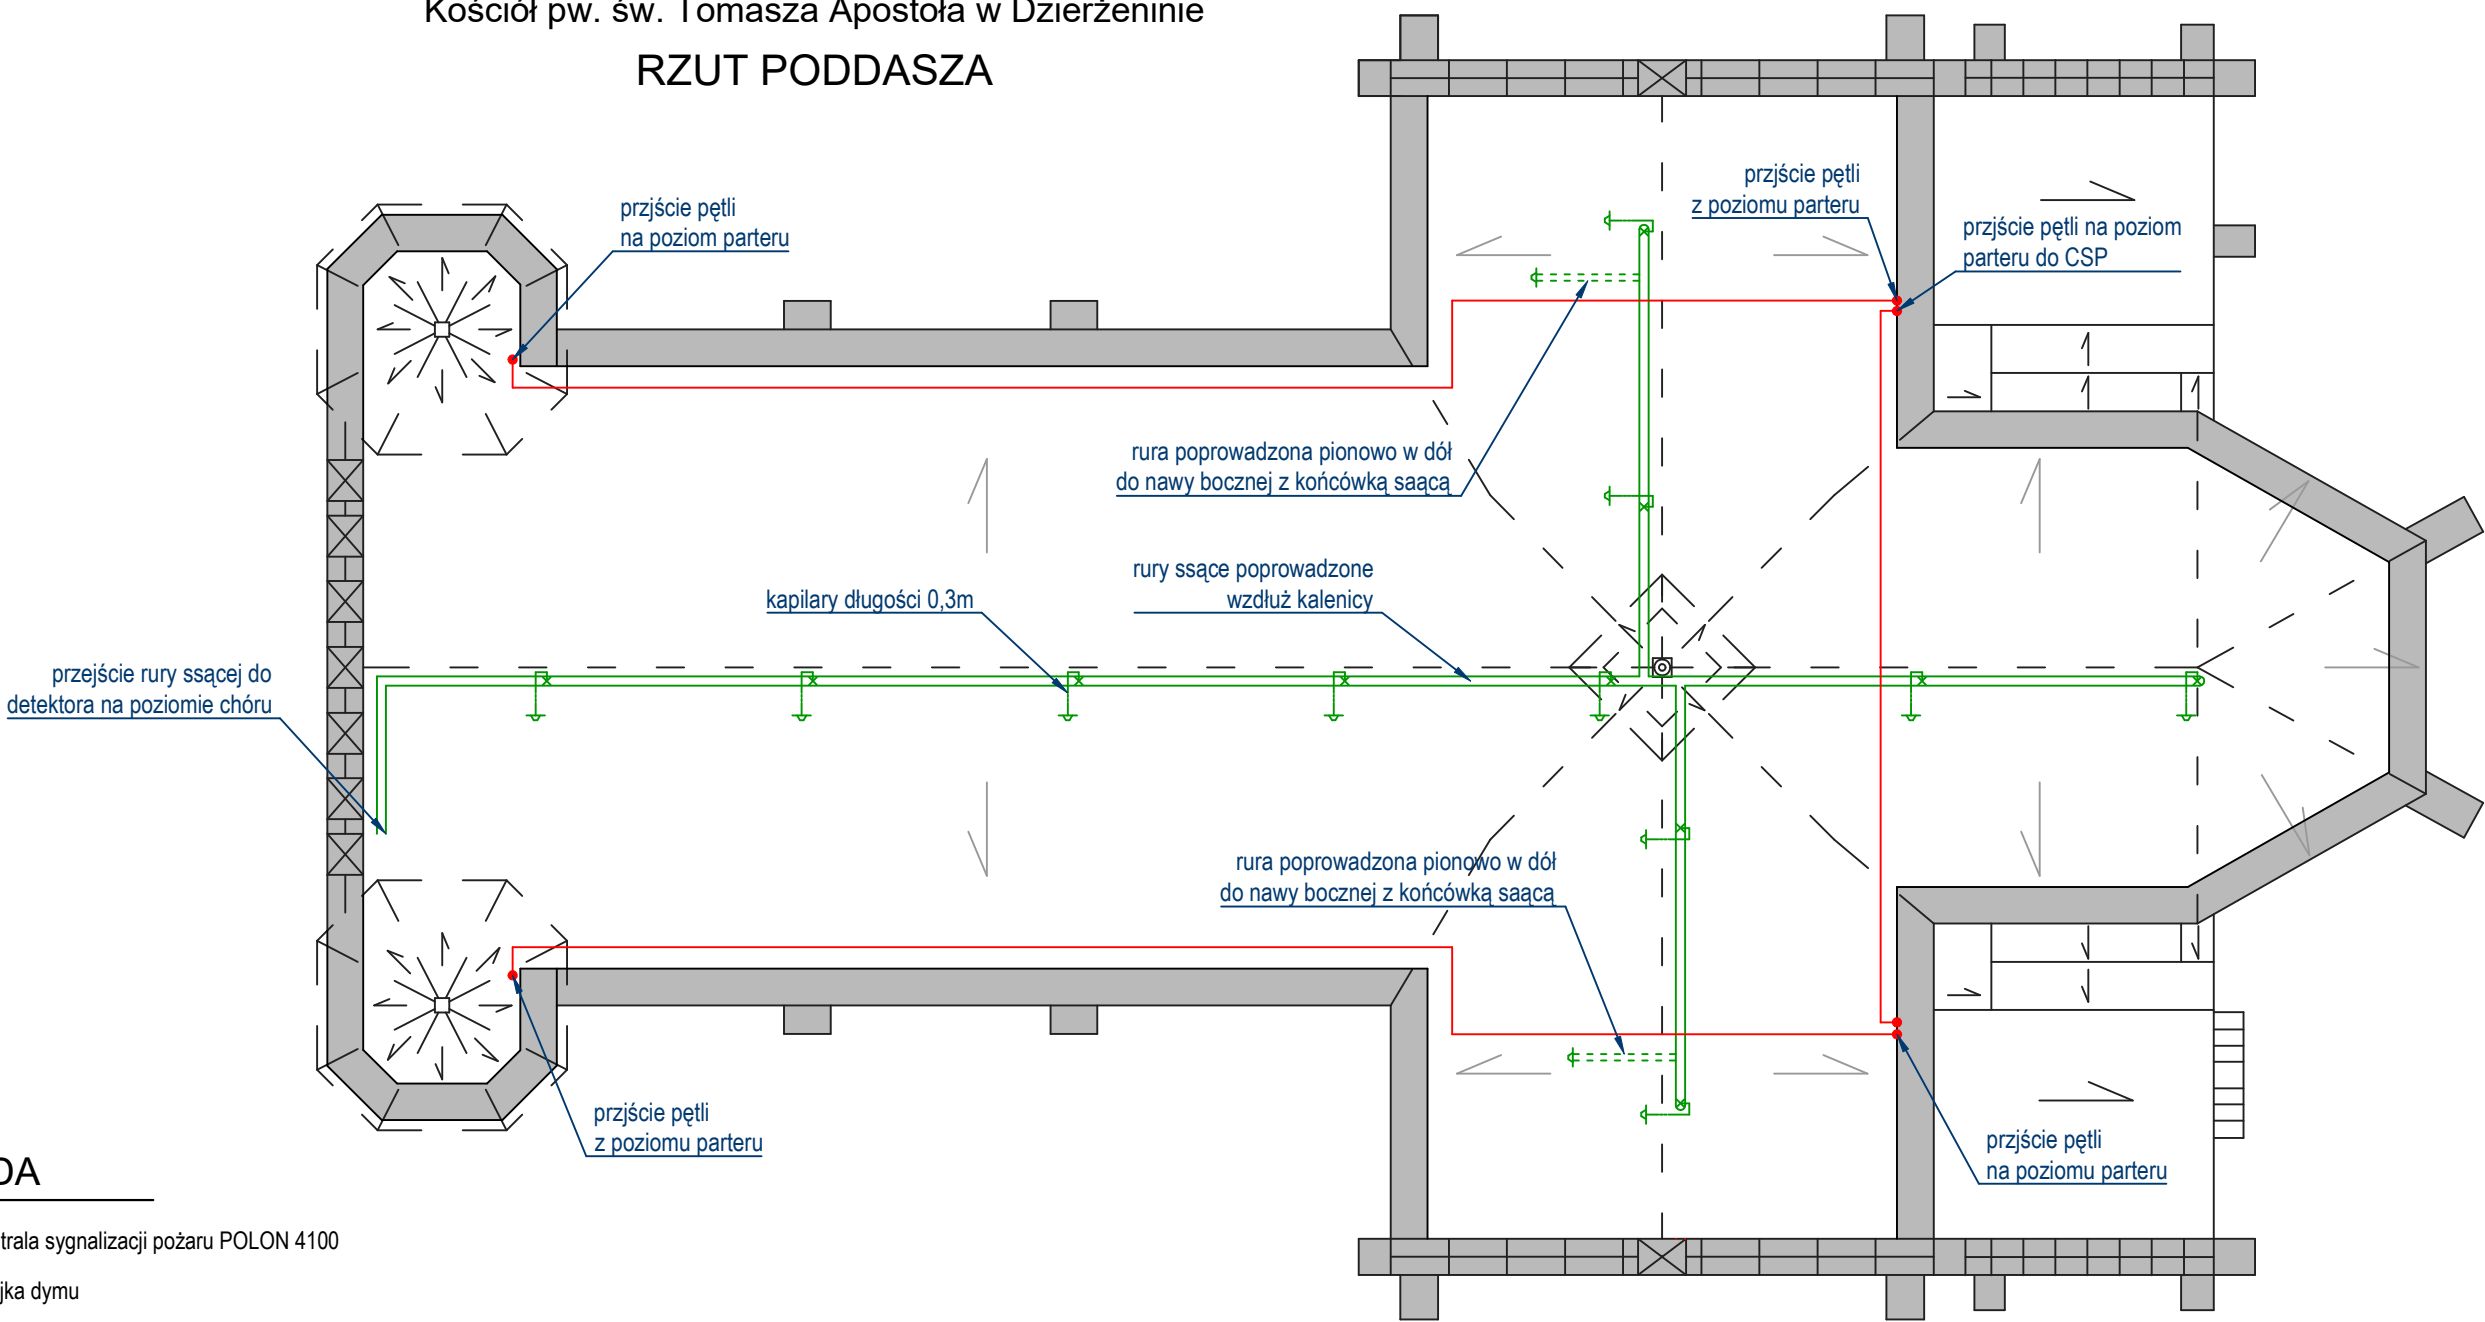

LEGENDA

- CSP** centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100
- SS** czujka dymu
- ST** czujka dymu i temperatury
- PO** ręczny ostrzegacz pożarowy
- OSID** liniowa czujka dymu OSID - odbiornik
- OSID** liniowa czujka dymu OSID - nadajnik
- AO** sygnalizator akustyczno-optyczny
- EWK** element kontrolny wielowejściowy
- PAR** pojemnik akumulatorów PAR (2x40Ah)
- ZS** zasilacz pożarowy (2x17Ah)
- V** system aspiracyjny VESDA
- rura systemu aspiracyjnego
- kapilara z końcówką ssącą
- pętla dozorowa
- 1/5** nr pętli dozorowej / nr elementu
- KTB FL** automatyczny system gaszenia rozdzielni KTB Fire Line

UWAGA:

Prowadzenie instalacji wewnątrz budynku z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w strukturę murów. Niedopuszczalne jest prowadzenie jej na zewnątrz. Instalację prowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej w sposób wykluczający ingerencję w ewentualny wystrój architektoniczny, należy uwzględnić już istniejące bruzdy, wnęki i otwory po poprzednich instalacjach. W przypadku prowadzenia nowej trasy, jej przebieg należy dopasować do formy architektonicznej budynku - zarówno elewacji jak i wnętrza. Instalację należy prowadzić wzdłuż gzymsów, okapów, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz innych elementów architektonicznych w sposób maksymalnie pozwalający na jej ukrycie.



ul. Baranowska 96F, 06-300 Przasnysz

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła
Dzierżenin 57a, 06-114 Pokrzywnica

Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Wykonano przy pomocy programu BricsCAD Lite v22
nr lic. 2021-11-30/ Kacprzak Technologie


Projektant: kpt. w st. spocz. mgr inż. poż. Kazimierz Kacprzak
upr. nr: L0288/03 MSWiA ITB D-1252/08

Data: 10.07.2024 Rys. 4

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie

SCHEMAT BLOKOWY

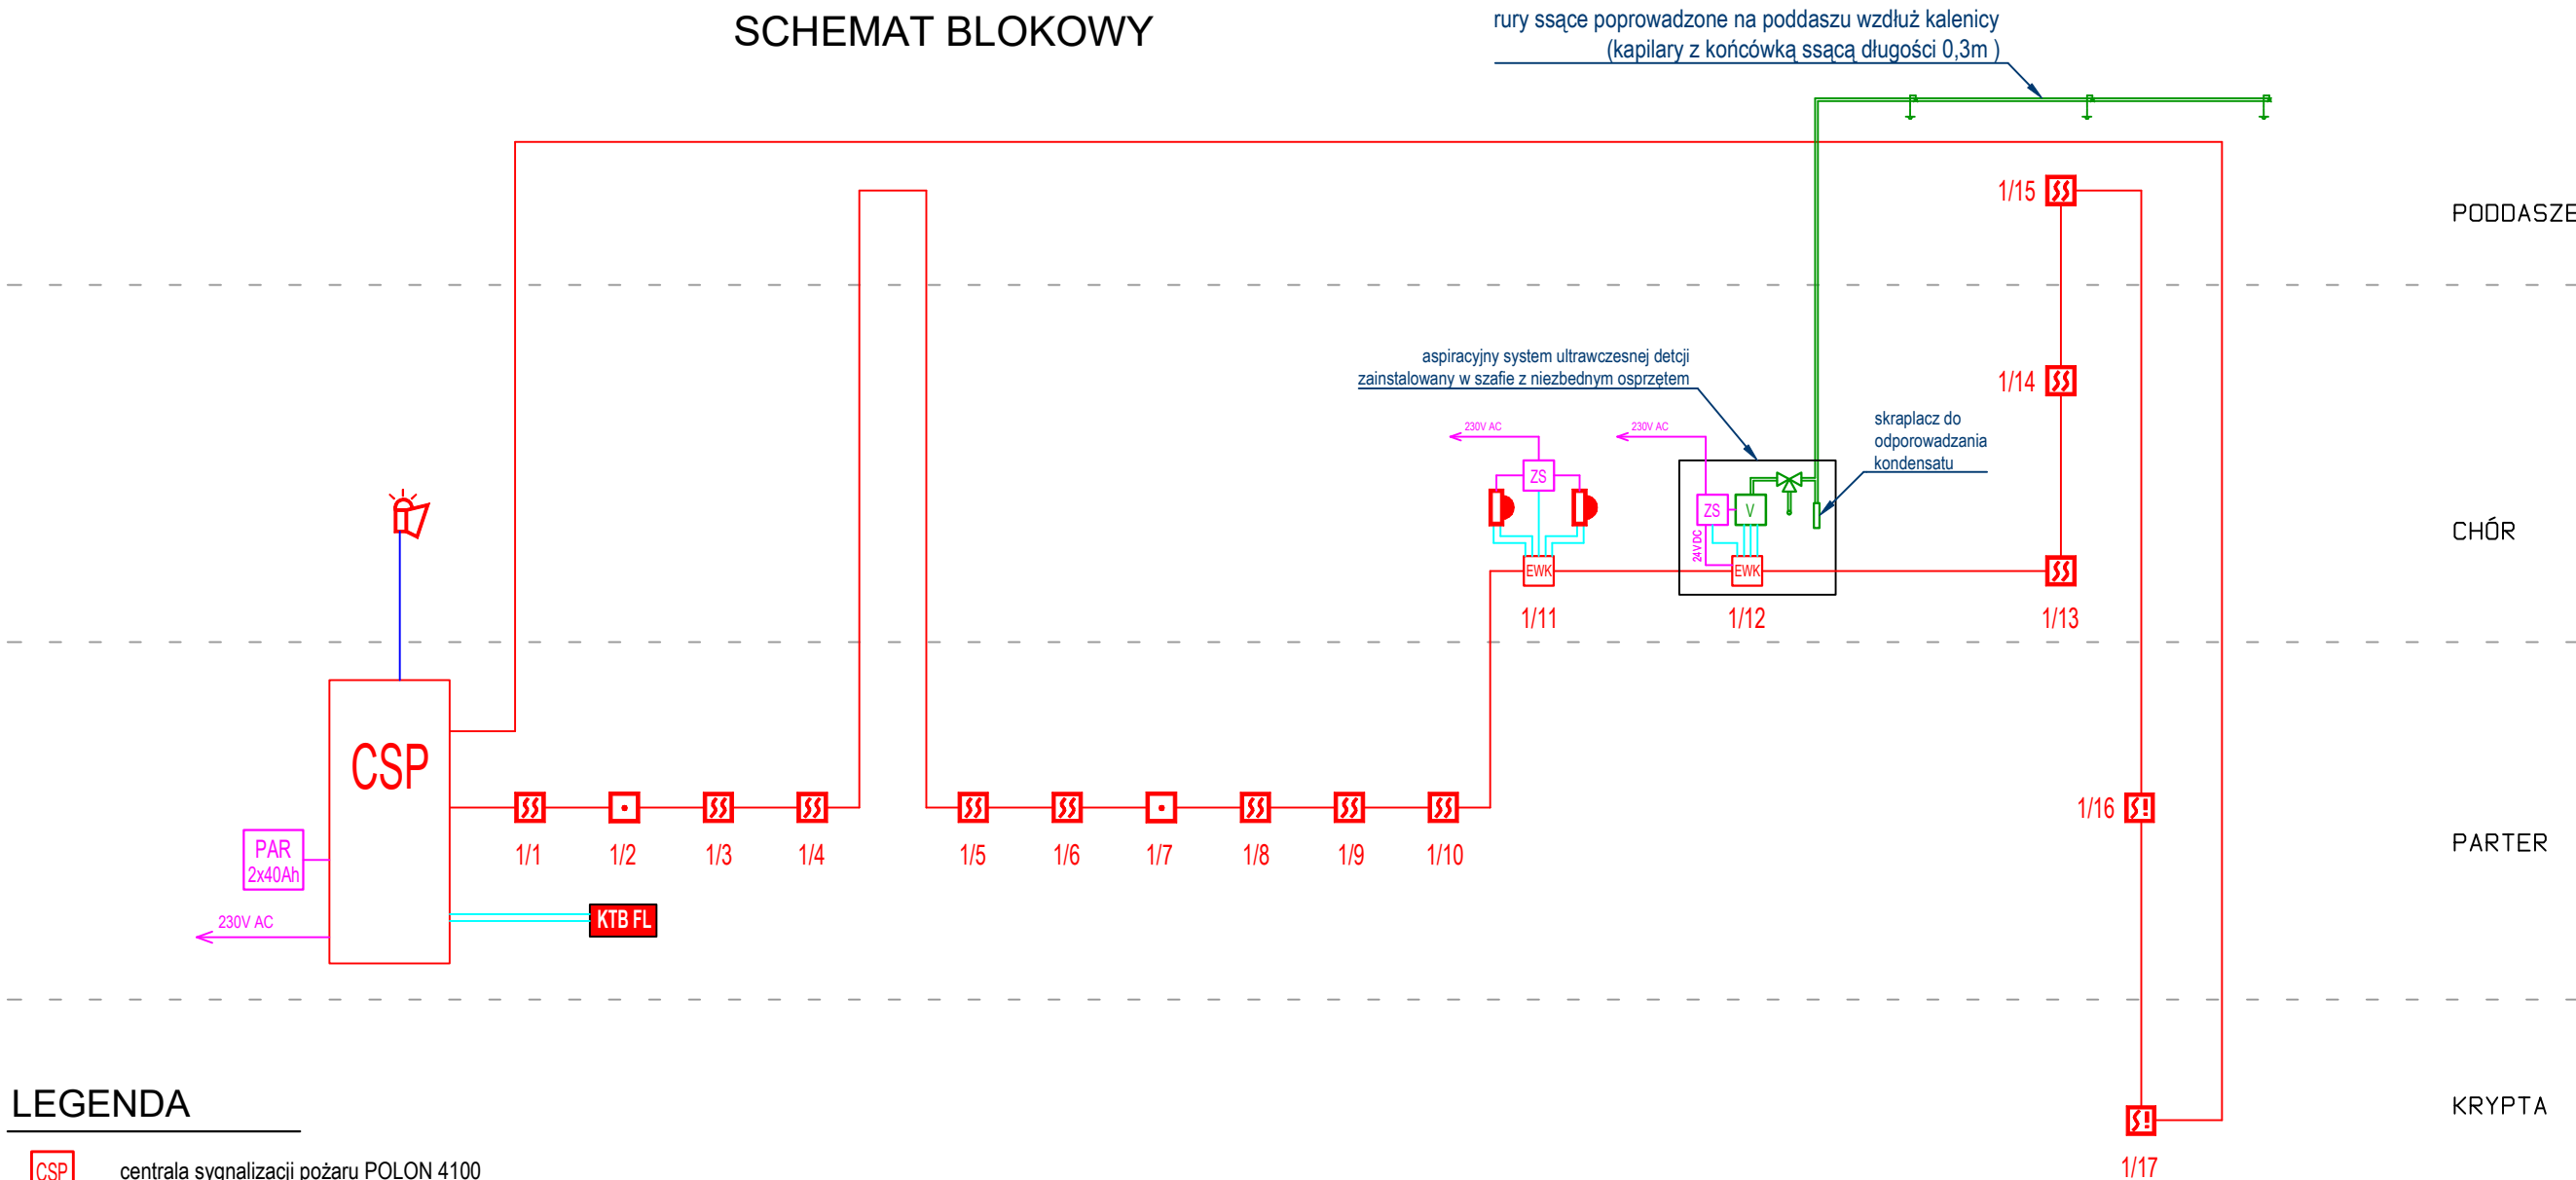

LEGENDA

- CSP** centrala sygnalizacji pożaru POLON 4100
- SS** czujka dymu
- ST** czujka dymu i temperatury
- OS** ręczny ostrzegacz pożarowy
- OSID** liniowa czujka dymu OSID - odbiornik
- OSID** liniowa czujka dymu OSID - nadajnik
- SAO** sygnalizator akustyczno-optyczny
- EWK** element kontrolny wielowęściowy
- PAR** pojemnik akumulatorów PAR (2x40Ah)
- ZS** zasilacz pożarowy (2x17Ah)
- V** system aspiracyjny VESDA
- RA** ruraż systemu aspiracyjnego
- K** kapilara z końcówką ssącą
- P** pętla dozorowa
- 1/5** nr pętli dozorowej / nr elementu
- KTB FL** automatyczny system gaszenia rozdzielni KTB Fire Line

UWAGA:

Prowadzenie instalacji wewnątrz budynku z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w strukturę murów. Niedopuszczalne jest prowadzenie jej na zewnątrz. Instalację prowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej w sposób wykluczający ingerencję w ewentualny wystrój architektoniczny, należy uwzględnić już istniejące bruzdy, wnęki i otwory po poprzednich instalacjach. W przypadku prowadzenia nowej trasy, jej przebieg należy dopasować do formy architektonicznej budynku - zarówno elewacji jak i wnętrza. Instalację należy prowadzić wzdłuż gzymsów, okapów, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz innych elementów architektonicznych w sposób maksymalnie pozwalający na jej ukrycie.



ul. Baranowska 96F, 06-300 Przasnysz

Kościół pw. św. Tomasza Apostoła
Dzierżenin 57a, 06-114 Pokrzywnica

Nazwa rysunku: SCHEMAT BLOKOWY
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Wykonano przy pomocy programu BricsCAD Lite v22
nr lic. 2021-11-30/ Kacprzak Technologie

Projektant: kpt. w st. spocz. mgr inż. poż. Kazimierz Kacprzak
upr. nr: L0288/03 MSWiA ITB D-1252/08

Data: 10.07.2024 Rys. 5