



SCHEMAT ZASILANIA PRZYBORÓW WODĘ ZIMNĄ I CIEPLĄ

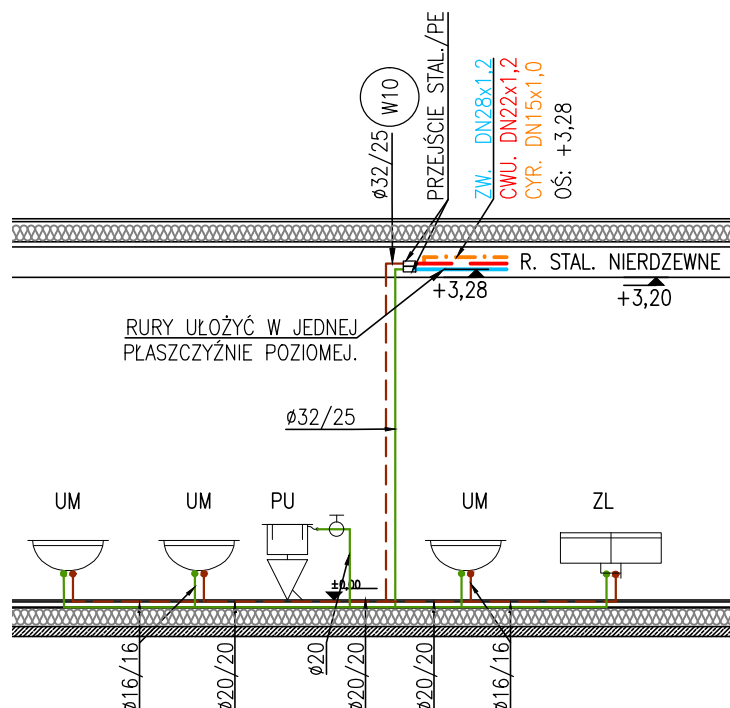

LEGENDA:

- woda ciepła przewody prowadzone nad sufitem podwieszanym, rury stal. nierdzwne, poł. zaciskane;
- cyrkulacja przewody prowadzone nad sufitem podwieszanym, rury stal. nierdzwne, poł. zaciskane;
- woda zimna przewody prowadzone w posadzce, rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową;
- woda ciepła przewody prowadzone w posadzce, rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową;
- cyrkulacja przewody prowadzone w posadzce, rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową;
- woda ciepła zmieszana prowadzona w posadzce, rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową;
- średnice zew. rur stal. nierdzwnych;
ZW. DN28x1,2
CWU. DN22x1,2
CYR. DN15x1,0
OŚ: +3,28
- średnice zew. rur PE-RT/AL/PE-RT ØZW/CW, lub ØZW/ZM prowadzonych jako piony i w posadzce;
- średnica zew. pionu wod., nr pionu, punkt sprowadzenia inst. w posadzce;

SCHEMAT ZASILANIA PRZYBORÓW WODĘ ZIMNĄ I ZMIESZANĄ

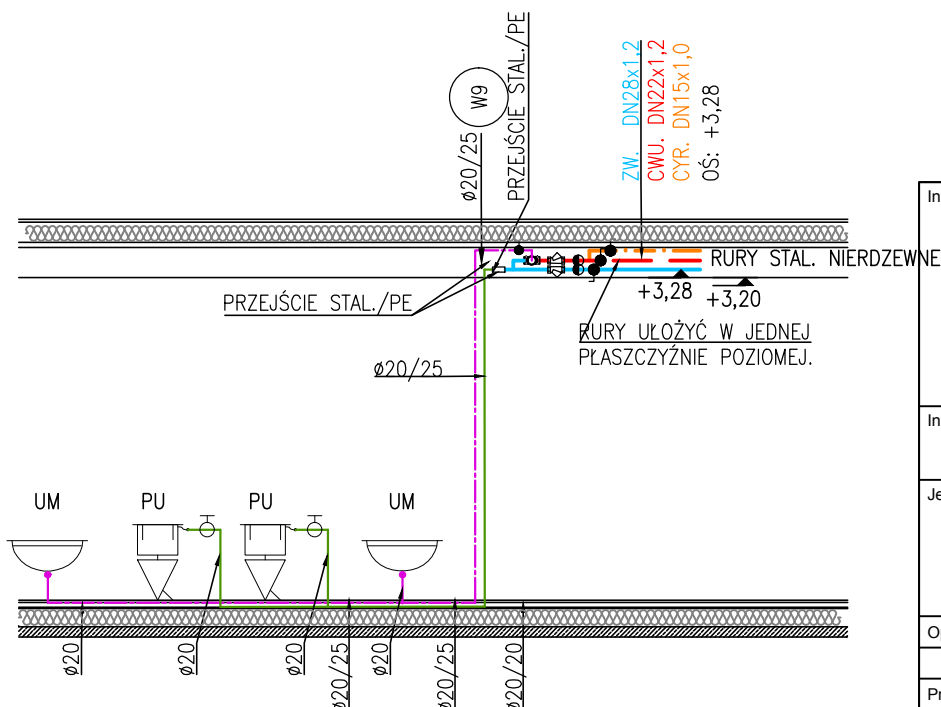

Inwestycja

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

26-242 Ruda Maleniecka
działki nr ewidencyjne 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 10/7, 19/4
obręb ewiden. 0012 Ruda Maleniecka
jednostka ewiden. 260505_2 Ruda Maleniecka

Inwestor

Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka

Jednostka projektowa

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz
ul. Cedrzyńska 20B, 25 - 362 Kielce

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. ROBERT RYDZ	SWK/0039/PWOS/03	
Opracował	mgr inż. Marcin Pieron		
Opracował	mgr inż. Aneta Ślifierska-Rydz		
Sprawdził	mgr inż. DOROTA SZYWAŁA	SWK/0047/POOS/05	

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala

Branża

INSTALACJE SANITARNE

Data

09.2021

Obiekt

BUD. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Przedmiot rysunku

SCHEMAT ZASILANIA ŁAZIENEK.

Nr rys.

Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja

IS - 1.1