



Tablica TK

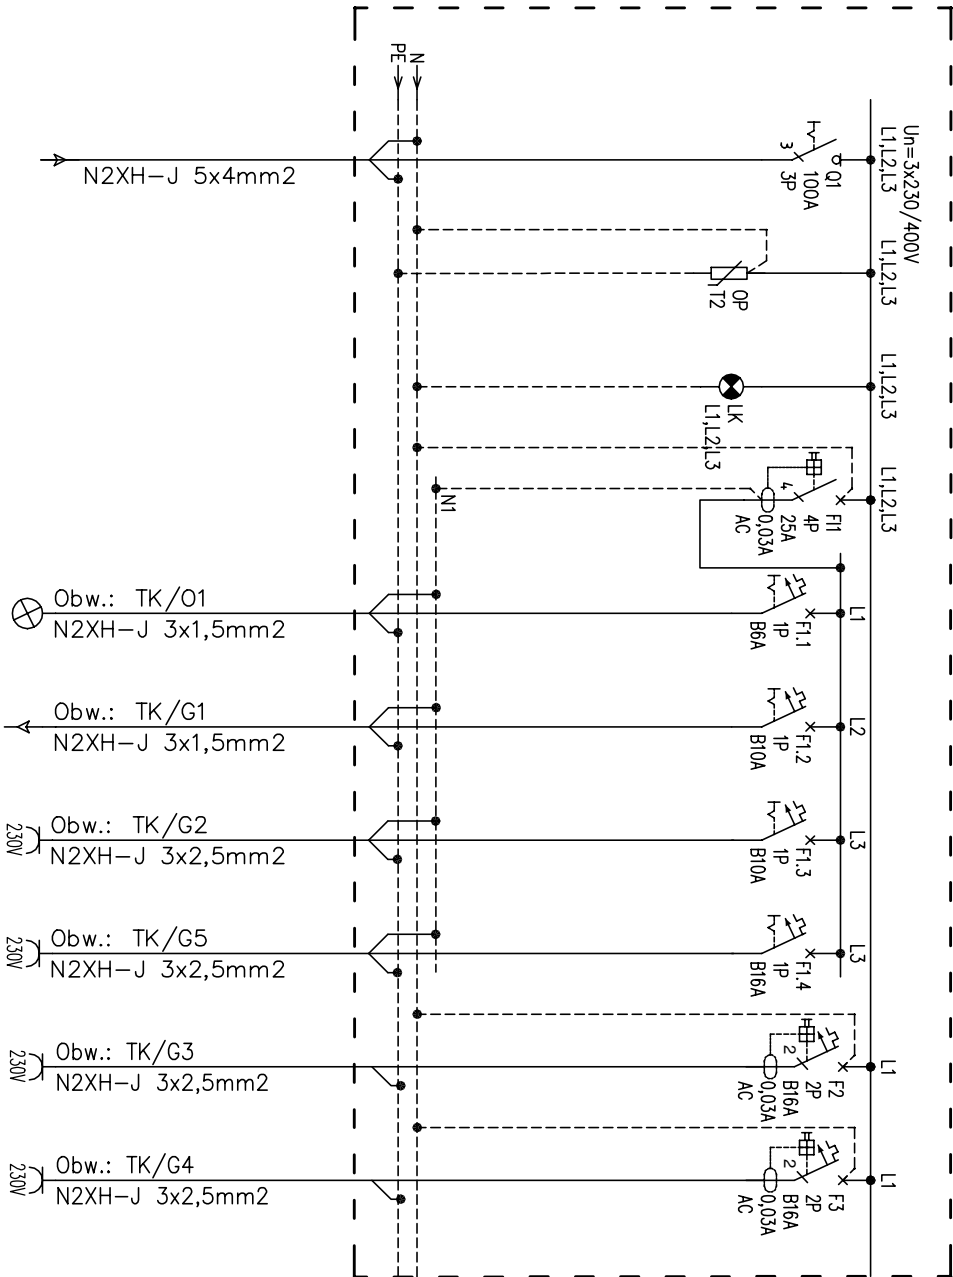

Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy TŻ	Ogranicznik przepięć klasy T2	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie: kotłownia	Centralka detekcji gazu	Gniazda 230V: kotłownia	Gniazda 230V: kotłownia – ist. podgrzewacz wody	Gniazda 230V: kocioł gazowy 1	Gniazda 230V: kocioł gazowy 2
					0,06kW	0,1kW	1kW	2kW	0,2kW	0,2kW

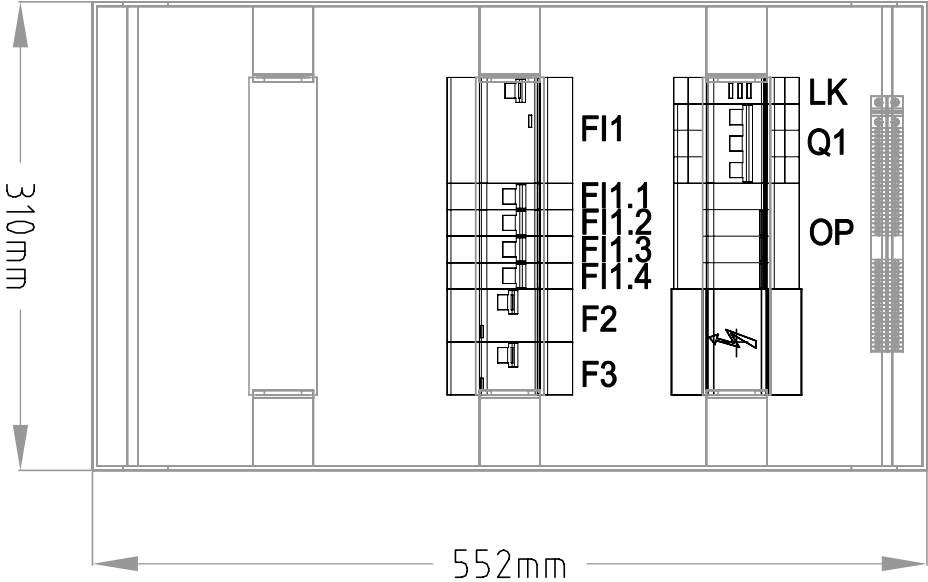

OBUDOWA:

Typ: obudowa 3x12mod.
Montaż: nadyńkowy
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochronności: II
Prąd znamionowy: 63A
Głębokość: 150mm

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6C/2 TEL.(32) 328 24 08	
obiekt	BUDYNEK PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KOBIERZIE PRZY UL.RODZINNEJ 1 (działki nr 1375 /143, 1999/143, 2000/130)
temat	PROJEKT ARCH.-BUD. ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOW. CZĘŚCI PARTERU OBIEKTU NA ŻŁOBEK GMINNY
treść	SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TK
projektował/np. uprawn.	mgr inż. Szymon Skrodol upr. nr SLK/3438/PDE/10
sprawdził/np. uprawn.	mgr inż. Błażej Migda upr. nr SLK/2264/PDE/08
data	10.2024
skala	1:1
nr rys	IE-06