

Żłobek Kobiór

Onliczenia oświetlenia awaryjnego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 15.10.2024
Edytor:




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Żłobek Kobiór

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Komunikacja 1	
Podsumowanie	3
Komunikacja 1	
Podsumowanie	4
Przedstonek	
Podsumowanie	5
Komunikacja 2	
Podsumowanie	6
WC	
Podsumowanie	7

Komunikacja 1 / Podsumowanie

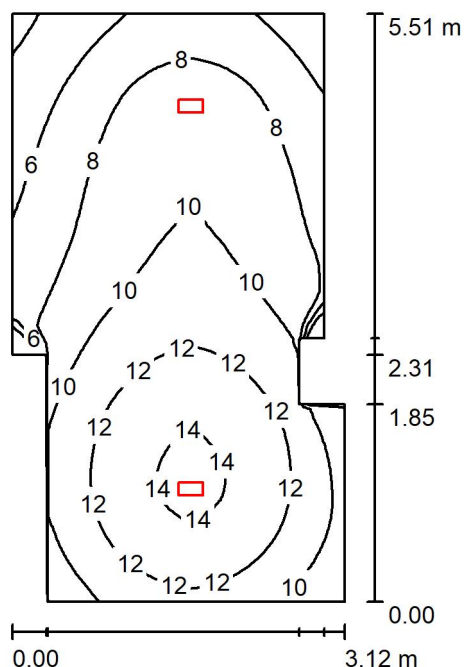

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:71

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	9.76	1.18	14	0.121
Podłoga	0	9.72	1.19	14	0.122
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (10)	0	4.33	0.00	26	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.010 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	TM TECHNOLOGIE 121_NM TM-S2.M1U.60 NM (1.000)	125	125	1.0
2	1	TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM (1.000)	371	371	1.0
W sumie:			496	496	2.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.13 \text{ W/m}^2 = 1.31 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 15.60 m^2)

Komunikacja 1 / Podsumowanie

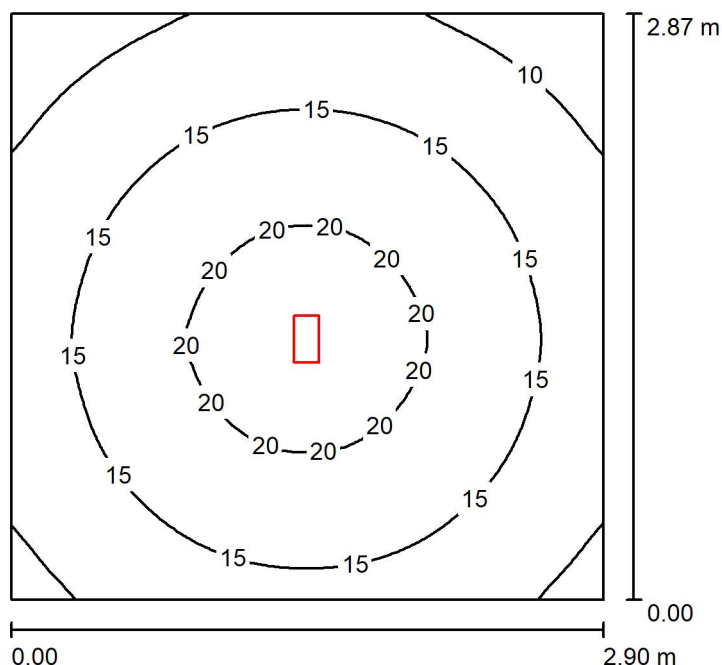

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:37

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	15	6.96	22	0.460
Podłoga	0	15	6.96	22	0.463
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (4)	0	5.81	0.09	18	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.010 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM (1.000)	371	371	1.0
W sumie:			371	371	1.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.12 \text{ W/m}^2 = 0.80 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.31 m^2)

Przedsięnek / Podsumowanie

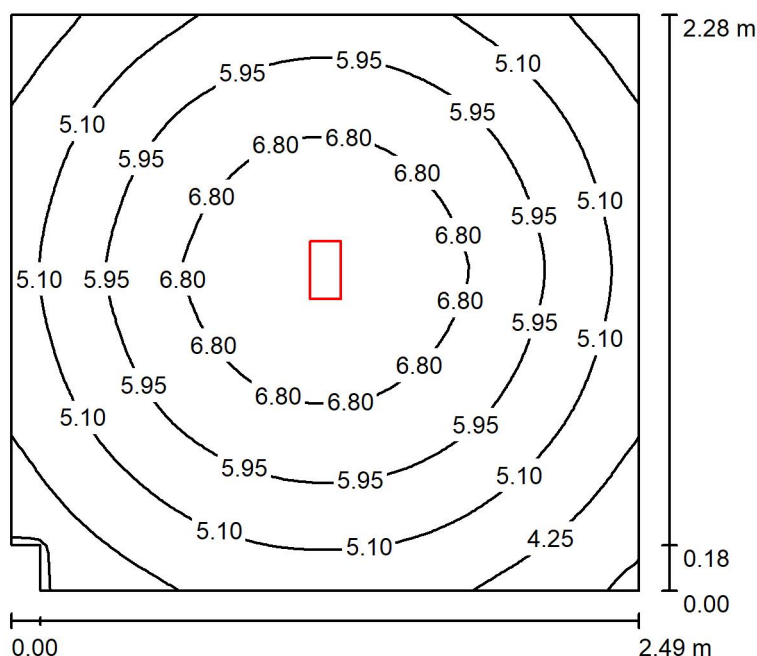

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:30

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.68	3.22	7.46	0.568
Podłoga	0	5.64	3.21	7.40	0.570
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (6)	0	2.81	0.05	9.44	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	TM TECHNOLOGIE 121_NM TM-S2.M1U.60 NM (1.000)	125	125	1.0
W sumie:			125	125	1.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.18 \text{ W/m}^2 = 3.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.66 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja 2 / Podsumowanie

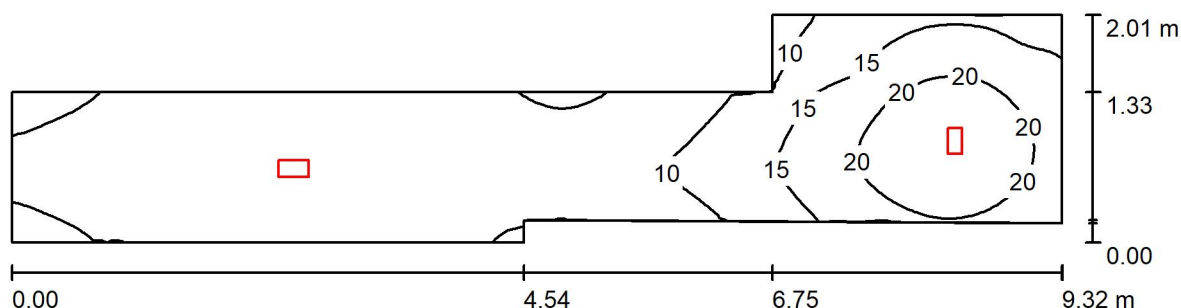

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:67

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	11	3.17	23	0.278
Podłoga	0	11	3.17	23	0.279
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (8)	0	6.22	0.00	55	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.010 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM (1.000)	371	371	1.0
2	1	TM TECHNOLOGIE 135_NM TM-OS.C1.60 NM (1.000)	283	282	1.0
W sumie:			653	653	2.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.15 \text{ W/m}^2 = 1.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 13.26 m^2)

WC / Podsumowanie

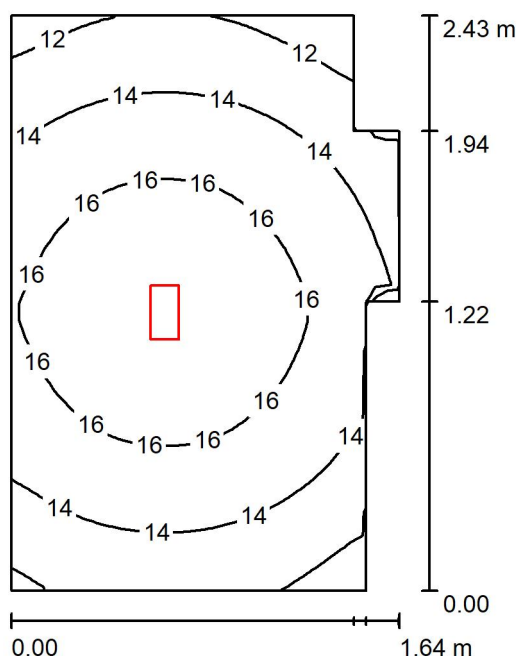

Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:32

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	15	11	18	0.728
Podłoga	0	15	11	17	0.729
Sufit	0	0.00	0.00	0.00	0.000
Ściany (8)	0	11	0.00	68	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	TM TECHNOLOGIE 123_NM TM-S2.M1.60 NM (1.000)	371	371	1.0
W sumie:			371	371	1.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.27 \text{ W/m}^2 = 1.82 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 3.72 m^2)