


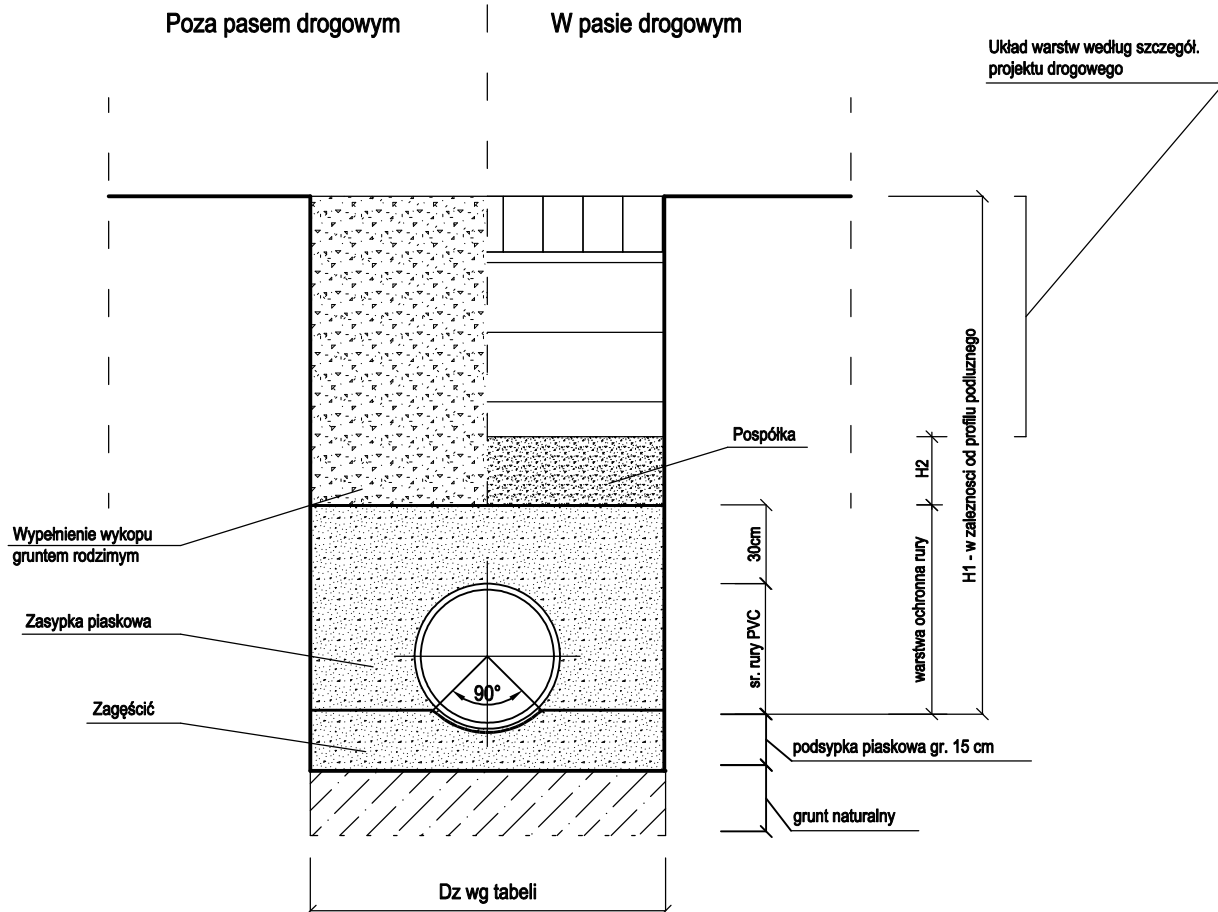

UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasyпки - 0,50

Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Średnica nominalna rury	Szerokość wykopu [m]			
	Głębokość < 1,00 m	Głębokość od 1,00 i do 1,75 m	Głębokość > 1,75 i do 4,00 m	Głębokość > 4,00 m
150, 200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,90	0,90	0,90	1,00
400	1,20	1,20	1,20	1,20
500	1,20	1,20	1,20	1,20
600	1,30	1,30	1,30	1,30

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/PWOS/07		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daria Karlik	---		

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Biuro Projektów Graficznych "PLATAN"
w Bieruniu

ul. Krakowska 17
43-150 Bieruń
Tel./Fax (0-32) 216-30-00
www.platan-biuro.pl
e-mail: biuro@platan-biuro.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego placu na składowanie śniegu przy ul. Rodzinnej 1A w Kobiórze, dz. nr 1375/143

TYTUŁ RYSUNKU:

MONTAŻ RUR W WYKOPIE

PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.:
	-:-	10.2024	S	05