


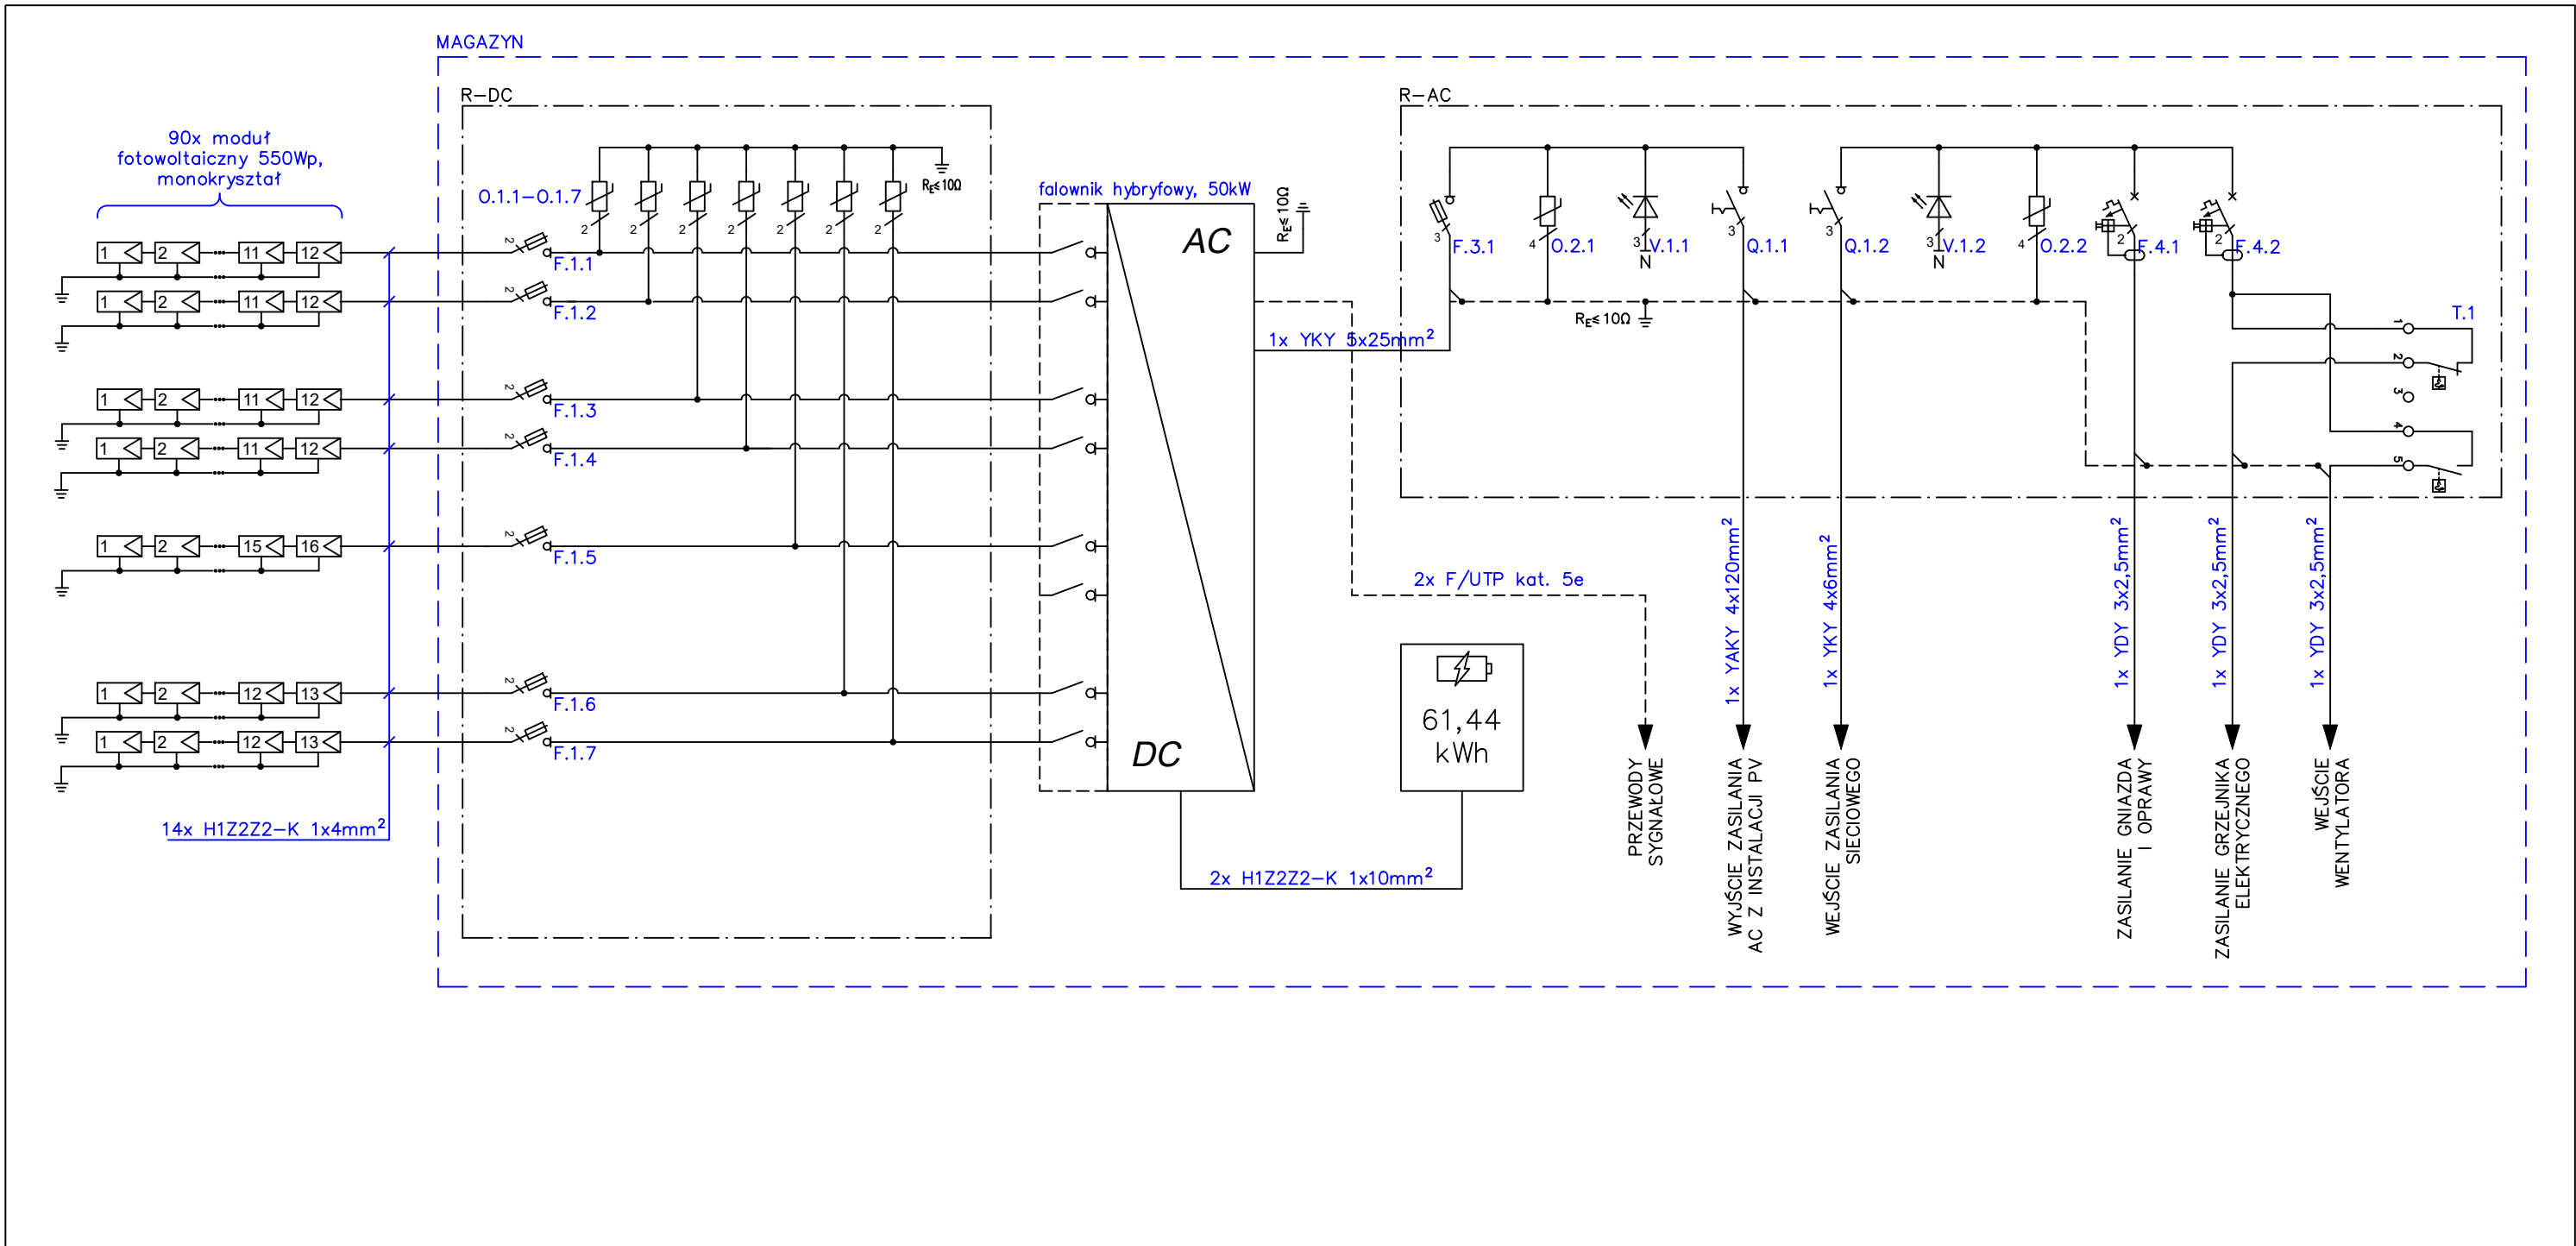

UWAGA:

- 1) Szarym kolorem oznaczono elementy instalacji znajdujące się poza zakresem opracowania
2) Ramy modułów należy uziemić celem wyrównania potencjałów
3) Rezystancja uziemienia powinna wynosić $R_E \leq 10 \Omega$

L.P.	SYMBOL	ELEMENT
1.	F.1.x	Podstawa bezpiecznikowa DC 2P z wkładkami bezpiecznikowymi 10x38mm 20A gPV 1000V DC
2.	F.2.x	Podstawa bezpiecznikowa DC 2P z wkładkami bezpiecznikowymi 10x38mm 32A gPV 1000V DC
3.	F.3.x	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 100A z wkładkami bezpiecznikowymi 22x58 100A gG
4.	F.4.x	Wyłącznik instalacyjny z członem różnicowoprądowym B16 30mA 2P AC
5.	O.1.x	Ogranicznik przepięć PV I+II (B+C) 1100VDC,
6.	O.2.x	Ogranicznik przepięć 12,5kA/275V, I+II (B+C)
7.	Q.1.x	Rozłącznik izolacyjny 63A 3P
8.	T.x	Termostat 0-60°C, podwójny, 1z+1r
9.	V.1.x	Wskaźnik obecności faz 3f 230/400V AC

REW. 1 - 18.05.2026

BIURO PROJEKTOWE "ELECTIN" mgr inż. Szymon Skrobol ul. Narcyzów 1D, 43-200 Pszczyna			
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 49,50kW			
ADRES INWESTYCJI: UL. RZECZNA 5, 43-210 KOBIÓR			
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			
DATA: 05.2025	SKALA: -	FAZA: PW	NR RYSUNKU: E-03
PROJEKTANT: MGR INŻ. SZYMON SKROBOL		PODPIS:	
NUMER UPRAWNIENI: SLK/3438/POOE/10			
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ROBERT HOLEWIK			