

mgr inż. Michał Grzyb
(imię i nazwisko)

SLK/1938/PWOS/07
(nr uprawnień)

SLK/IS/5286/08
(nr członkowski izby zawodowej)

12.2020 r.
(data)

Oświadczenie projektanta wykonującego projekt

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 1695/77 przy ul. Rodzinnej w Kobiórze

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w: **grudzień 2020 r.**

dla

Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5
43-210 Kobiór


(podać Inwestora)

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Michał Grzyb
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności inżynierskiej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/1938/PWOS/07 z dn. 20.12.2007r

(pieczęć wraz z podpisem)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Inżynierów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sarłowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON. 270544647



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BI7-XRK-P82 *

Pan Michał Grzyb o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5286/08
adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 5, 43-150 Bieruń
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLUKOKK/7131.7132/1938/07

Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna SŁOIIB
n a d a j e

Panu(t) Michałowi Grzyb
Mgr inż. inżynier Środowiska
ur. dnia 20 maja 1974 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1938/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z posiedzeń kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdza, że Pan(t) Michał Grzyb posiada wymagane prawem; wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podlega do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru sianow Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polekiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SŁOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Województwa Śląskiego
ul. Rybnicka 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

Irzywiają:
Pan(t) Michał Grzyb
Szymanowskiego 5
43-150 Bieruń
Okręgowa Rada Izby
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a.

Skład orzekający OKK

1. Mgr inż. Zbigniew Dzielawicz
2. Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3. Mgr inż. Tadeusz Lipiński

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(t) Michał Grzyb jest uprawniony(a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem i kanalizacyjną z doboru właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.
- 3) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów.
- 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy bez ograniczeń.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.


PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Zbigniew Dzielawicz



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/AKo/3957/S.1397325/K/67/2198/2021

Tychy, dnia 06.04.2021 r.



Urząd Gminy Kobiór
wpłynęło
dnia 2021-04-14
L. dz. 2348
L. zał. 368
podpis [signature]

Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5
43 -210 Kobiór

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

W nawiązaniu do wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, otrzymanego 26.01.2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 24.03.2021 r., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna wskazuje źródło zasilania w wodę dla celów socjalno – bytowych (w ilości 1,31 dm³/s) i wewnętrznej instalacji hydrantowej (w ilości 2,0 dm³/s) oraz podaje poniżej warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku, przy ul. Rodzinnej 97, w Kobiórze (działka numer: 1695/77), w związku ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek z lokalami socjalnymi i tymczasowymi.

Źródłem zasilania w wodę na cele socjalno – bytowe oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej będzie wodociąg Ø 225 mm, z rur PE, o ciśnieniu gwarantowanym 0,15 MPa i orientacyjnym zagłębieniu 1,5 m (zaznaczony kolorem niebieskim na załączniku mapowym).

Od wodociągu źródłowego należy wykonać przyłącze wodociągowe, o średnicy dobranej w oparciu o bilans zapotrzebowania na wodę na cele socjalno – bytowe oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej.

Na przyłączy wodociągowym należy wykonać odrębne instalacje z zabudową niezależnych węzłów wodomierzowych: dla wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe oraz wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe. Taka konieczność wynika z wymogu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której nie gwarantuje wspólny rurociąg dla obu instalacji. Ponadto na początku wewnętrznych instalacji wodociągowych należy, ze względu na wymogi sanitarne, zabudować zawory zwrotne – antyskażeniowe, z możliwością nadzoru.

RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, że Odbiorca wody ma obowiązek utrzymywać pomieszczenie wodomierzowe w należyтым porządku, umożliwiać każdorazowo odczyt wodomierza, a także zabezpieczać wodomierz przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku budowy przyłącza w terenie utwardzonym, należy zachować warstwę naziumu gruntu rodzimego wynoszącą 1,4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przyłącza wodociągowego, elementów zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, w tym np. spełniających funkcje nawadniania, separacji, czy filtracji, utrudniających do niego dostęp (np. instalacja podziemnego systemu nawadniania, siatki, geowłókniny, itp.), zalecamy ułożenie przewodu przyłącza w rurze ochronnej. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych kosztów związanych z uszkodzeniem ww. elementów zagospodarowania, przy pracach technicznych związanych z przyłączem.

Przyłącze wodociągowe, po realizacji jego budowy, pozostanie własnością Inwestora (Odbiorcy).

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 466-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpw.tychy.pl, sekretariat@rpw.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 56 581 970,00 zł, wpłacony w całości.



Nadmieniamy, że dla obiektów budowlanych, które w świetle Ustawy, z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, kwalifikują się do wyposażenia w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe, konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych i zamieszczenie stosownego uzgodnienia w opracowaniu projektowym.

W przypadku potrzeby zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji wewnętrznej p.poż obiektu, należy przewidzieć jego wyposażenie w zbiornik buforowy, a rozwiązanie projektowe należy przedłożyć do uzgodnienia.

Nadmieniamy, że hydranty zewnętrzne, zlokalizowane w rejonie przedmiotowej nieruchomości, stanowią element wyposażenia sieci wodociągowej przebiegającej w tym rejonie i są własnością RPWiK Tychy S.A. Ich parametry spełniają wymagania dotyczące pracy sieci wodociągowej, opisane w Regulaminie dostarczania wody na terenie Gminy Kobiór.

Informujemy, że zgodnie z ww. Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Kobiór, gwarantowane ciśnienie wody w sieci, w miejscach przyłączenia do sieci wodociągowej, wynosi 0,15 MPa. Rzeczywiste wyniki uzyskiwane w trakcie pomiaru parametrów pracy hydrantów, mają charakter chwilowy, zależny m. in. od wielkości rozbioru wody, w dynamicznym układzie sieci wodociągowej.

Istniejące przyłącze wody będzie podlegało trwałemu odcięciu na koszt Inwestora pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa. Trwałego odcięcia istniejącego przyłącza wodociągowego należy dokonać na etapie odbioru końcowego nowowybudowanego przyłącza wody.

Nadmieniamy, że w sprawie uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, należy zwrócić się do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, w Tychach, mieszczącego się przy al. Piłsudskiego 12, w Tychach.

Szczegóły realizacji wydanych warunków technicznych zamieszczono na odwrocie strony i w załącznikach.

Włączenie do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie RPWiK Tychy S.A.

Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem


Kierownik Działu Sieci


mgr inż. Monika Siejka

Załączniki:

1. mapa sytuacyjna – 1 egz.
2. umowa o przył. do sieci wod. RPWiK Tychy S.A.– 2 egz.
3. schemat węzła wodomierzowego - 1 egz.
4. instrukcja dla Projektanta/Odbiorcy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

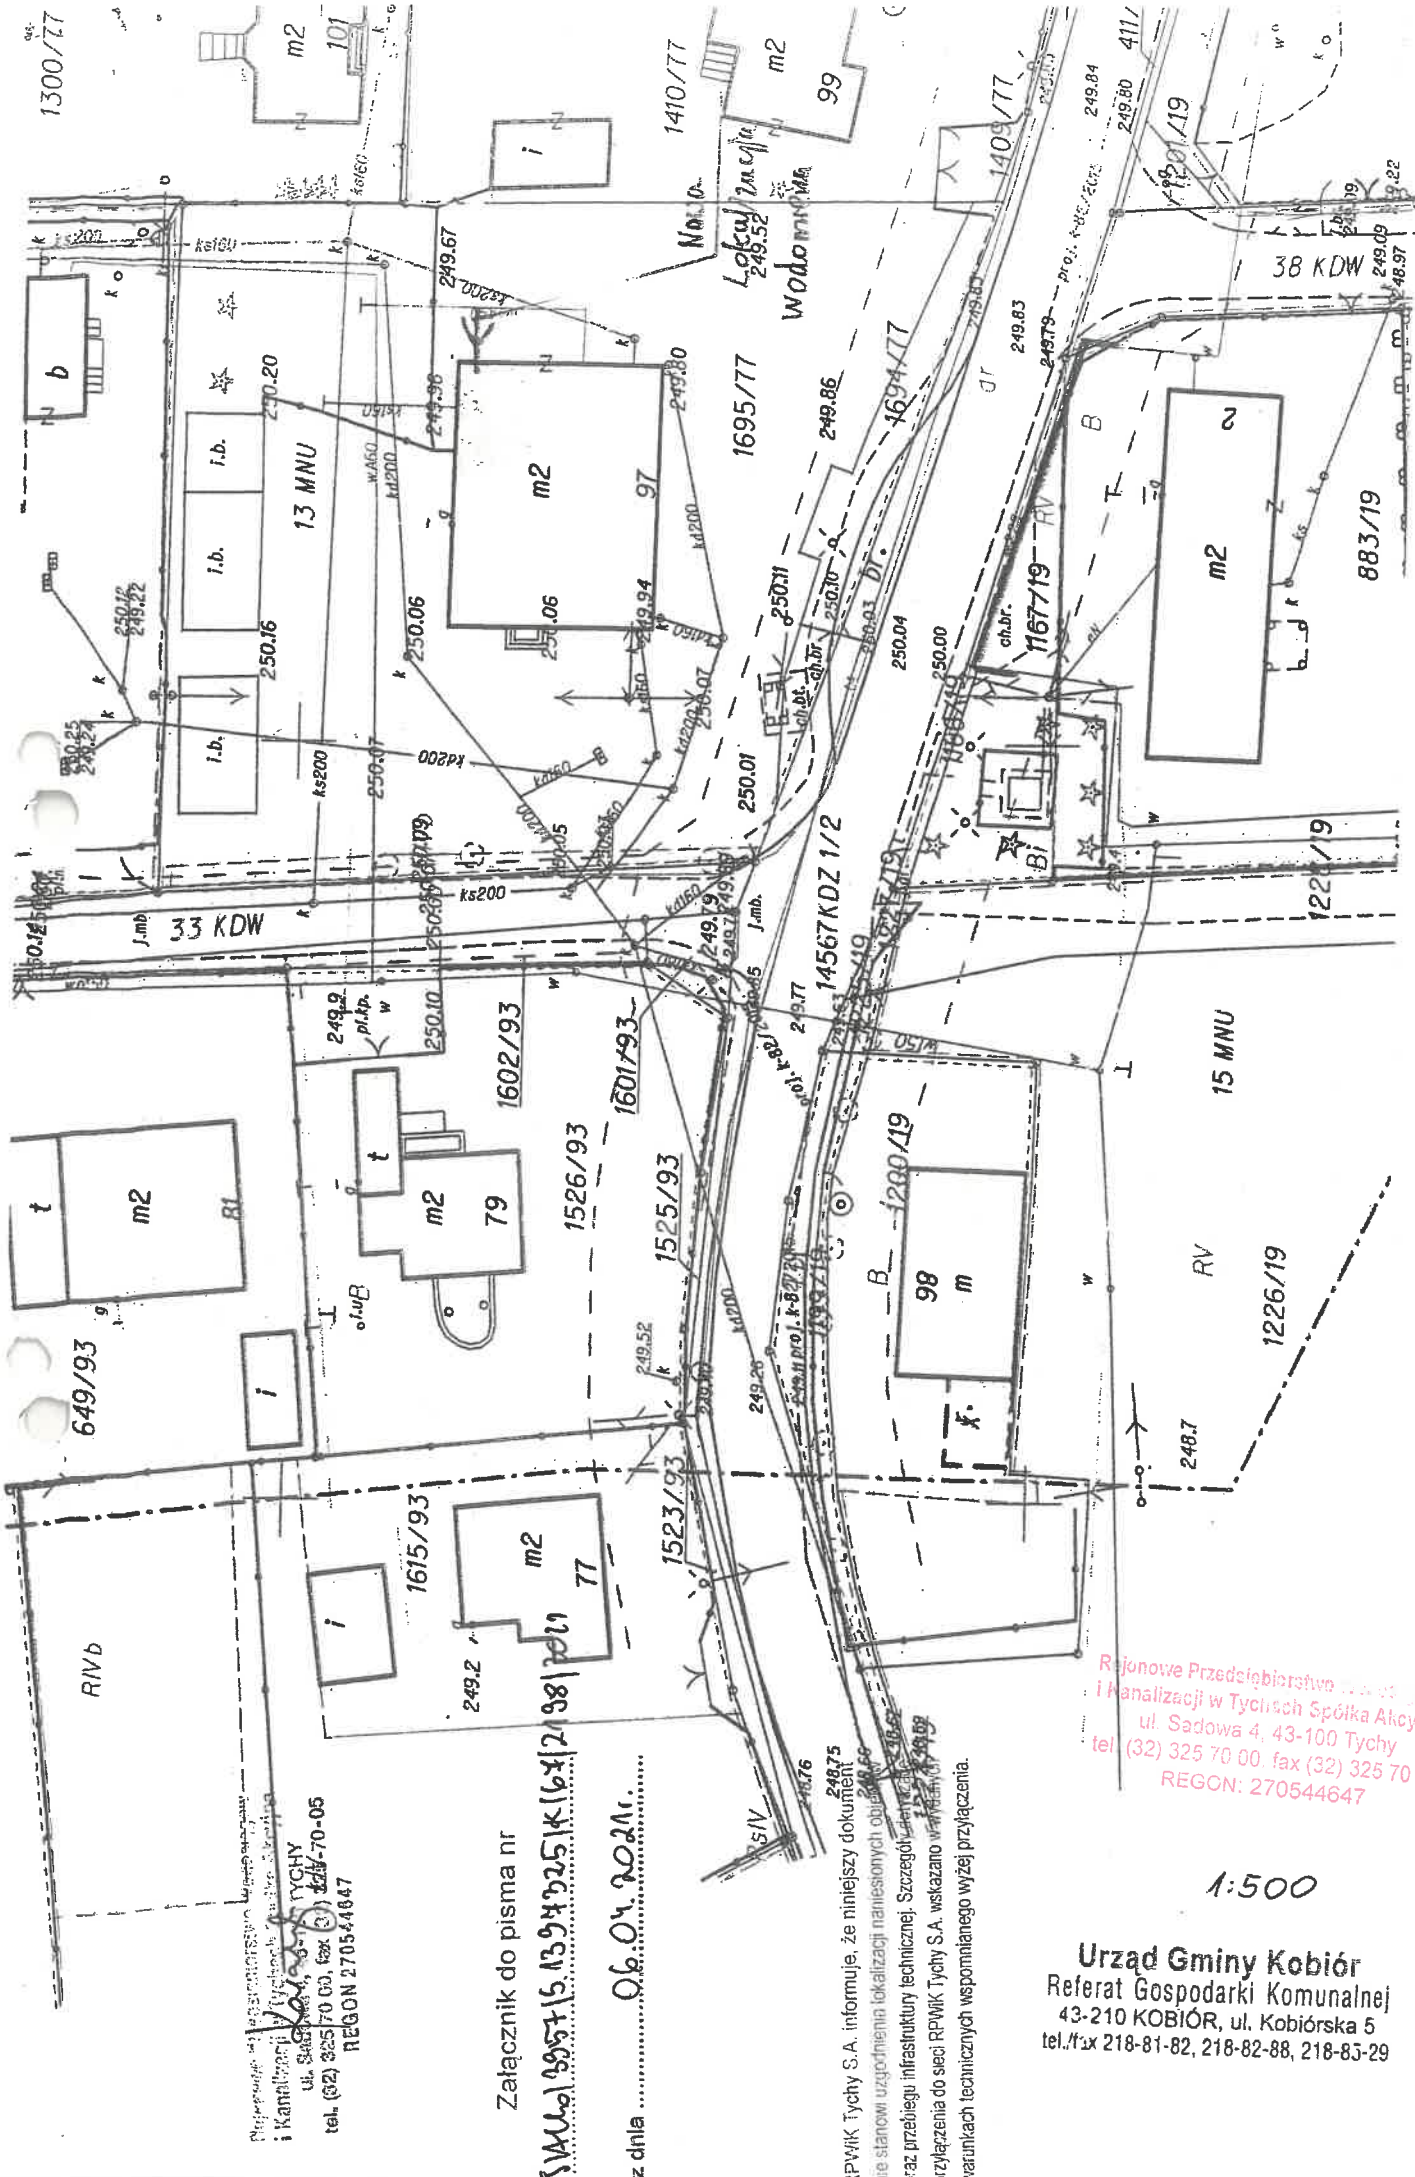

Kanlitrapii Vaynashyev, YCHY
Ul. Sadovaya, 6-7
Tel. (02) 325 70 00, fax (02) 447-70-05
REGON 27054487

Załącznik do pisma nr

SWMO 1395715.13947251K1641

z dnia 06.04.2021r.

RPWiK Tychy S.A. informuje, że niniejszy dokument stanowi uzgodnienie lokalizacji naniesionych obrotów oraz przebiegu infrastruktury technicznej. Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci RPWiK Tychy S.A. wskazano wyżej.

Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
 ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
 tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
 REGON: 270544647

1:500

Urząd Gminy Kobiór
Referat Gospodarki Komunalnej
43-210 KOBIOR, ul. Kobiórska 5
tel./fax 218-81-82, 218-82-88, 218-83-29



Kobiórski Zakład Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór
tel./fax 32 218 84 76

www.kzk.kobior.pl e-mail: kzkkobior@poczta.fm

KZK.290.268.2020

Kobiór, 31.12.2020r.

Biuro Projektów Graficznych „PLATAN”
Michał Grzyb
ul. Szymanowskiego 5
43 - 150 Bieruń

Dotyczy: **uzgodnienia trasy projektowanych przyłączy wody oraz przebudowy przyłącza gazu w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 97, dz. nr 1695/77**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2020 r. Kobiórski Zakład Komunalny prowadzący działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobiór uzgadnia pozytywnie plan budowy przyłącza wody PE Ø90 oraz przebudowy przyłącza gazu PEØ25 do budynku wielorodzinnego, przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze (działka nr 1695/77), pod następującymi warunkami:

- zachowania normatywnych odległości oraz zabezpieczeń na skrzyżowaniu projektowanego przyłącza wody PEØ90 z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej Ks 200 (miejsce kolizji oznaczono kolorem żółtym na projekcie budowlano – wykonawczym przyłącza wody do budynku);
- w miejscu kolizji proj. przyłącza gazu z istniejącym przyłączem kanalizacji Ks 160 należy zachować normatywne odległości oraz zastosować niezbędne zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (skrzyżowanie oznaczono kolorem zielonym);
- za wszelkie uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej Ks 200 powstałe w wyniku prowadzonych prac ziemnych oraz ewentualnymi kosztami ich usunięcia zostanie obciążony inwestor/ właściciel.

Załączniki:


- Załącznik nr 1: Projekt budowlano – wykonawczy przyłącza wody oraz przebudowy przyłącza gazu do budynku zlokalizowanego na działce nr 1695/77 w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 97

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Kobiórski Zakład Komunalny 100 Tychy
(32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647
inż. Dariusz Kołoczek

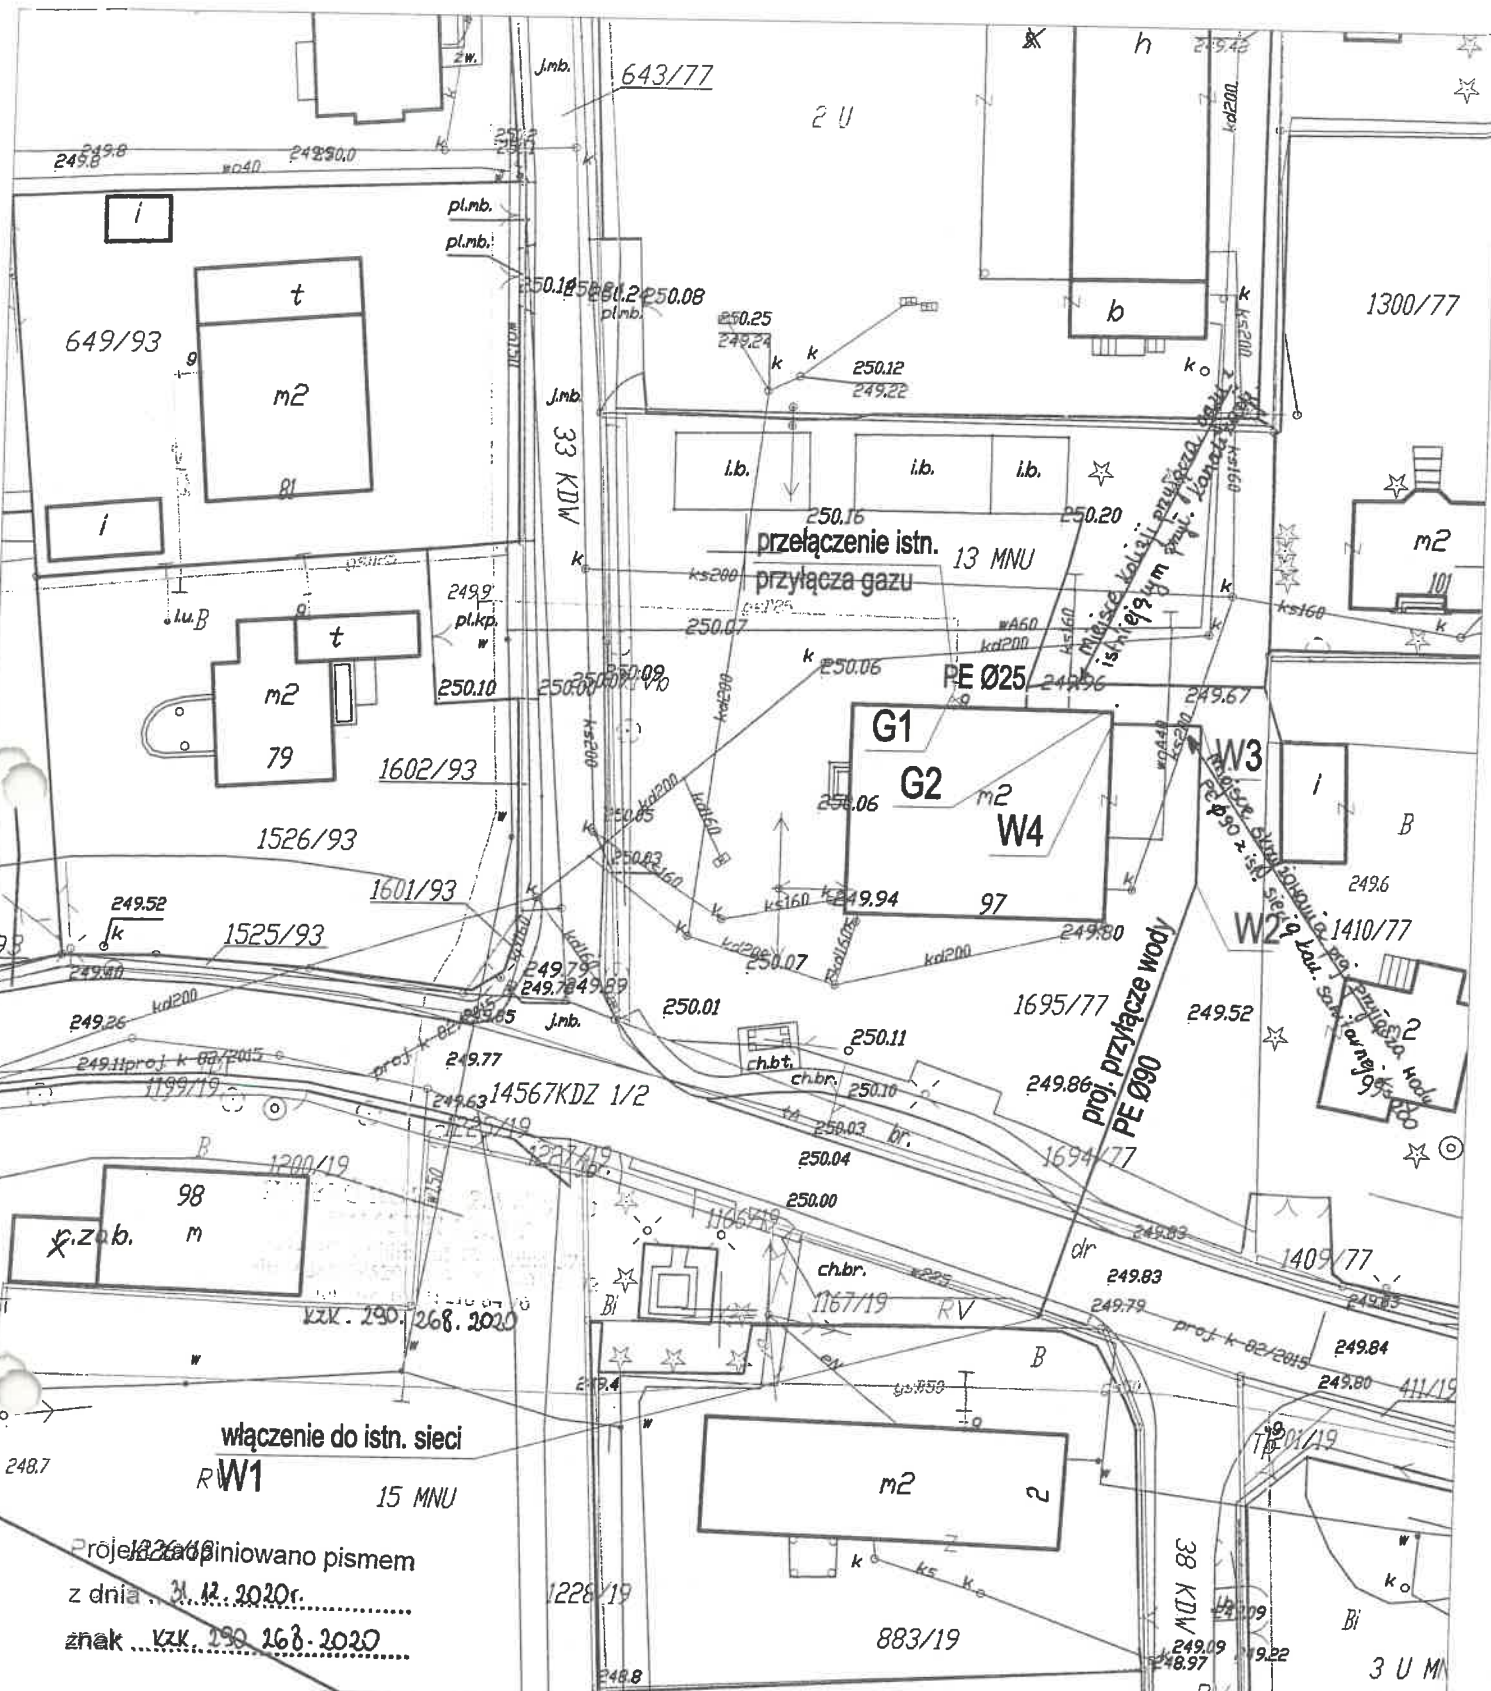

INSPEKTOR
mgr inż. Daria Rytko

OBJAŚNIENIA:

- granica własności
- Uzbrojenie istniejące:
- gazociąg
 - wodociąg
 - telekomunikacja
 - kanalizacja
 - kabel energetyczny
- Uzbrojenie projektowane:
- proj. przyłącze wody

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/ PWOS/07
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daria Karlik	—
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biuro Projektów Graficznych "PLATAN" w Bieruniu	
TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1695/77 w Kobiórze przy ul. Rodzinnej	
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PROJEKT:	SKALA:	DATA:
P_391_20	1:500	12.2020
BRANŻA:	NR RYS.	
	02	

5547500


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dn. 12.01.2021 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-01-12/0000002

1041543803



Biuro Projektów Graficznych
„PLATAN”
ul. Krakowska 17
43-150 Bieruń

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie projektu przyłącza wody w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 97. (TD/OGL/OMD/UB/RP/130/2021)

Odpowiadając na pismo z dnia 21-12-2020 r. informujemy, że na załączonych planach w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku wystąpienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach mieszczącej się w Pszczynie przy ul. Męczenników Oświęcimskich 4. Adres do korespondencji: 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5m, od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką Tauron Dystrybucja S.A. w Pszczynie przy ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysłać na adres 43-200 Pszczyna, ul. Męczenników Oświęcimskich 4.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Liniowo-energetyczne
w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

Roman Pietrek

Legenda:

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
=====	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o wyznaczenie nadzoru branżowy oraz o planie i rysunku przekroju kontrolne robót w celu wyznaczenia głębokości trasy kabli. Sieć m. in. energetyczną nN należy zidentyfikować we własnym zakresie. Wykresienie skrzyżowania i zblizenia projektowanej inwestycji z istniejącymi urządzeniami należy uzgodnić lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym o obowiązujące zatwierdzone przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzasadnienie jest ważne 7 lat od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
linii WN - 5 m

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

TAURON Dystrybucja S.A.

.....
Pomocnik

Roman Pietrak


12.01.2021

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

Zarządzenie Zasobów
Wydział Zarządzania Zasobami
i Obsługi Kiele

Francuska 101, 40 5

- VERIF -

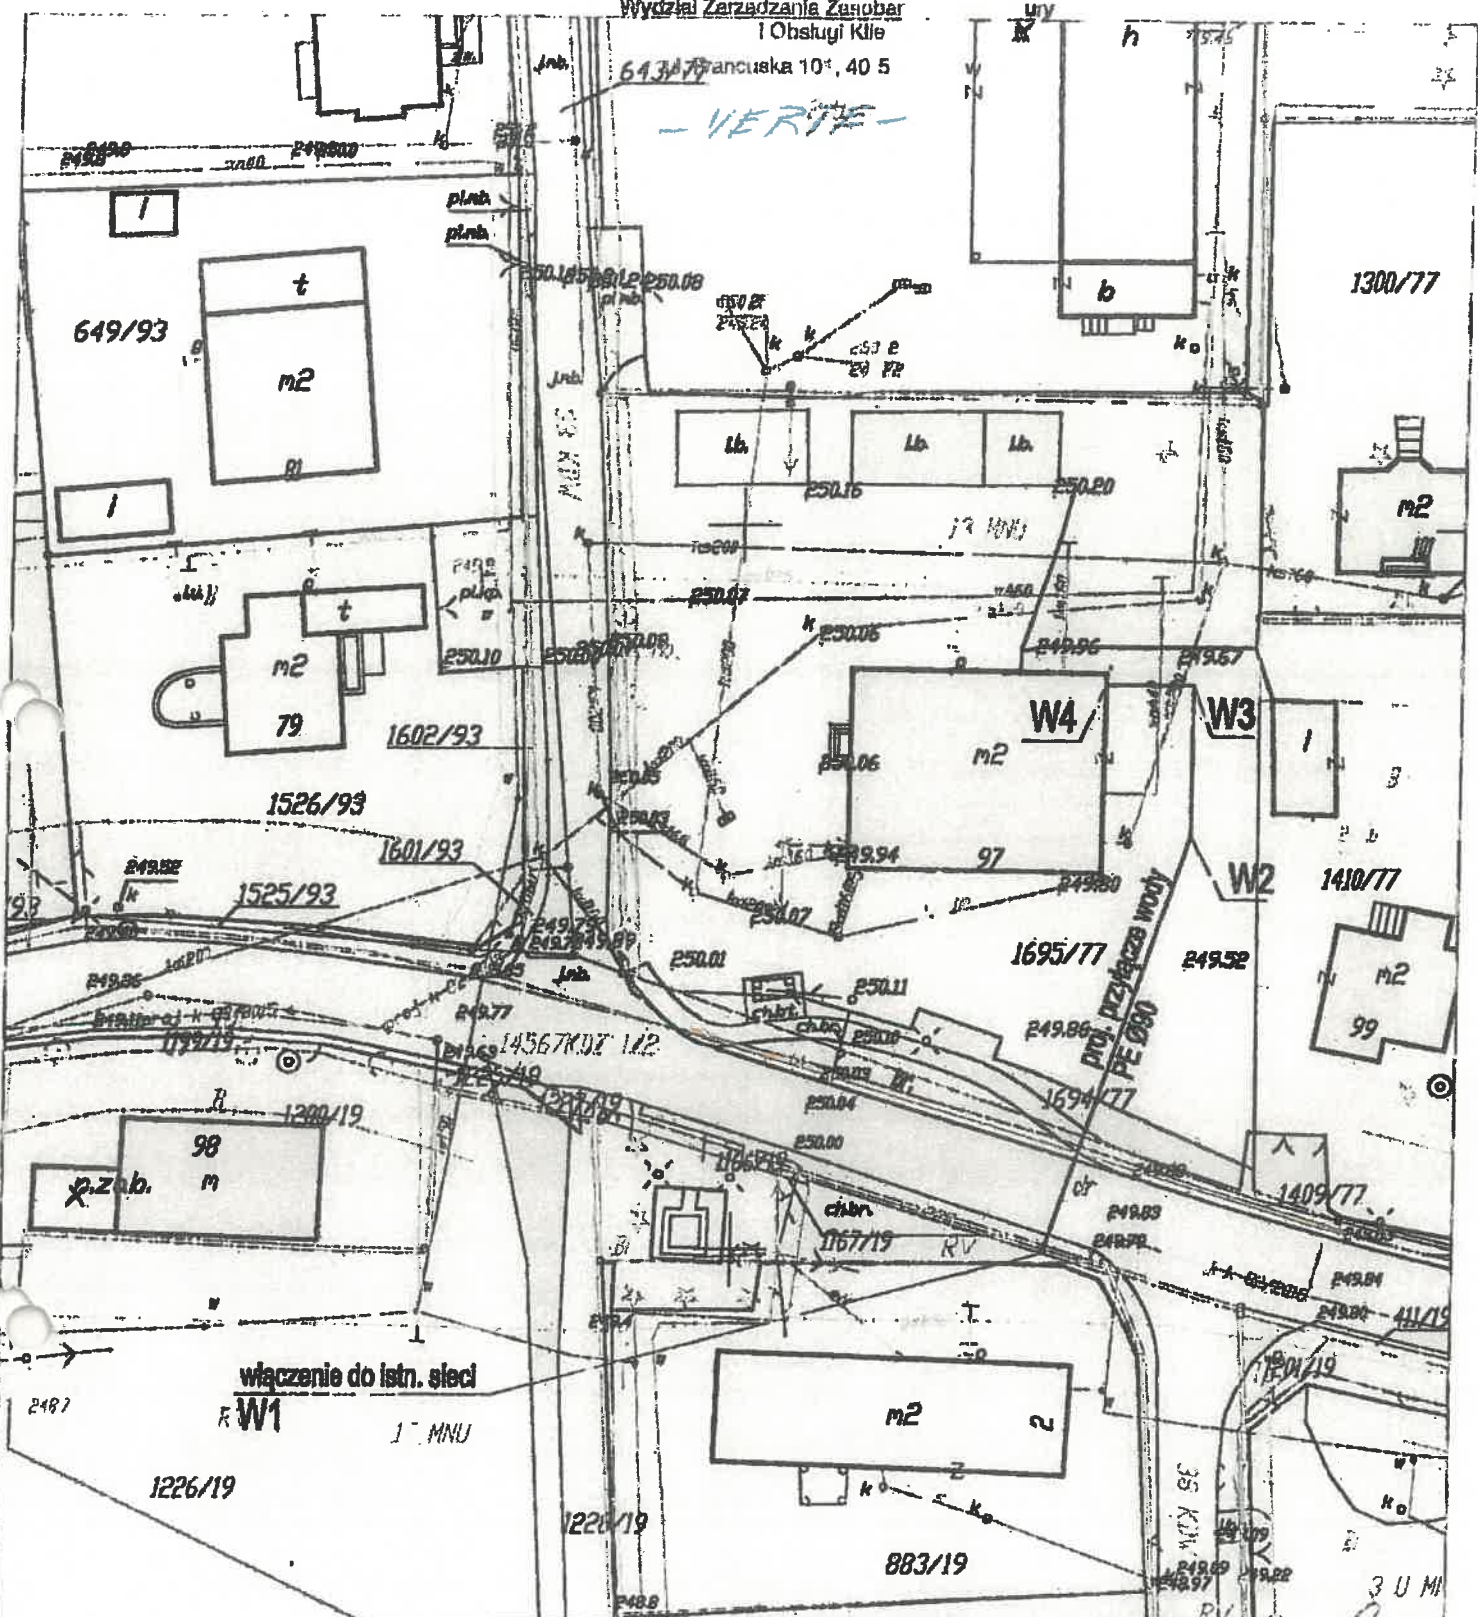

OBIAŚNIENIA:

- grunty własności
- Ustalenia i linie:
- grodziny
 - wodociąg
 - telekomunikacji
 - kanalizacja
 - kabel energetyczny
- Ustalenie projektowane:
- proj. przyl. wody

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/	REGON: 270541647
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daria Karlik	PWOS/07	
<p>Biuro Projektów Graficznych "PLATAN" w Bieruniu</p> <p>ul. Krakowska 17 43-180 Bieruń Tel./Fax (0-32) 210-30-00 www.platan-biuro.pl e-mail: biuro@platan-biuro.pl</p>			
<p>TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wody do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 1695/77 w Kobiórce przy ul. Rodzimej</p>			
<p>Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>			
PRZET.	SKALA:	DATA:	BRZD.
P 391 20	1:500	12.2020	02

5547500

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

nr uzgodnienia

55928/20 30.12.2020

1. Przy skrytce w celu zbudowania do 1m od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej przez prowadzić robót z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem inżynierskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wyłożyć z wnioskiem o realizację robót właściciela w/w zasobu pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wynajem/obszary
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi:

KRÓTKI ZIEMNY

UZGODNIENIE WAZNE TRWA

Czytelny podpis

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

STAROSTA PSZCZYŃSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

Województwo: **śląskie**
 Powiat: **pszczyński**
 Jednostka ewidencyjna: **241002_2, Kobiór**
 Obręb ewidencyjny: **241002_2.0001, Kobiór**

.....
 (nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 28-12-2020 09:37:47

Nr jednostki rejestrowej: **G1738**

Osoby: 2

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	POWIAT PSZCZYŃSKI siedziba: ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
1/1 trwały zarząd	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE siedziba: ul. Tadeusza Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

działki ewidencyjne: 1

Arkusze	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
2	368/130		1.0704	dr	1.0704	KA1T/00052243/4

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.368/130; Rejon statystyczny: 282680;

Atrybuty dodatkowe: numer drogi: S4147

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia działek [ha]:	1.0704	ha
Słownie:	jeden hektar siedemset cztery metry kwadratowe	

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **8.7819** (osiem hektarów siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście metrów kwadratowych)

Oznaczenia użytków i klas
dr - Drogi

Weronika Słowik
28-12-2020

.....
 (sporządził: data i podpis)

.....
 (pieczęć urzędowa)

Pszczyna, dnia 28.12.2020 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Weronika Słowik
 Data: 2020.12.29 10:31 CET

28-12-2020

.....
 (imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
 lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
 ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
 tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
 REGON: 270544647

STAROSTA PSZCZYŃSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **śląskie**
 Powiat: **pszczyński**
 Jednostka ewidencyjna: **241002_2, Kobiór**
 Obręb ewidencyjny: **241002_2.0001, Kobiór**

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 28-12-2020 09:37:13

Nr jednostki rejestrowej: **G1244**

Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GMINA KOBIÓR siedziba: ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór

Działki ewidencyjne: 4

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
3	1166/19		0.0011	RV Bi	0.0002 0.0009	KA1T/00020032/9
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_3.1166/19; Rejon statystyczny: 282690;						
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 3;						
3	1167/19		0.0172	RV Bi	0.0074 0.0098	KA1T/00020032/9
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_3.1167/19; Rejon statystyczny: 282690;						
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 3;						
2	1694/77		0.0109	B	0.0109	KA1T/00020032/9
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1694/77; Rejon statystyczny: 282680;						
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;						
2	1695/77		0.2064	RIVb B	0.0131 0.1933	KA1T/00020032/9
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1695/77; Rejon statystyczny: 282680;						
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;						
Razem powierzchnia działek [ha]:			0.2356	ha		
Słownie:			dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych			

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: **31.6830 (trzydzieści jeden hektarów sześć tysięcy osiemset trzydzieści metrów kwadratowych)**

Nr działki	Informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymogów rozporządzenia lub standardów technicznych
1695/77	nie spełnia standardów technicznych: pole powierzchni działki; punkt graniczny nr 3033;

Oznaczenia użytków i klas
B - Tereny mieszkaniowe
Bi - Inne tereny zabudowane
RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
 i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
 ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
 tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
 REGON: 270544647

Pszczyna, dnia 28.12.2020 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Weronika Słowik
Data: 2020.12.29 15:42:21 CET

28-12-2020

Weronika Słowik
 28-12-2020

(sporządził: data i podpis)

(pieczęć urzędowa)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
 lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Pszczyna, dnia 8 stycznia 2021r.

PZD-DT-BM.4402.1.166.2020

DECYZJA Nr 06/21

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie z dnia 8 stycznia 2021r.

Na podstawie art. 39 ust. 1a i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz uchwały Nr 175/46/11 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie do załatwiania spraw z zakresu zadań należących do zarządcy drogi

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektów Graficznych „PLATAN” mgr inż. Michał Grzyb 43-150 Bieruń ul. Krakowska 17

Postanawiam

zezwoić na lokalizację

projektowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4147S, tj. ul. **Rodzinna** (działki nr 368/130) w miejscowości **Kobiór**, trasy przyłącza wody działki nr 1695/77, pod następującymi warunkami:

- 1) Lokalizacja trasy przyłącza wody zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.
- 2) Uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem na działkach objętych inwestycją zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.
- 3) W granicach pasa drogowego przyłączyć wody umieścić w rurze ochronnej na głębokości, mierząc od górnej krawędzi rury ochronnej, min. 1,2m pod koroną drogi i z uwzględnieniem realizowanej przebudowy drogi.
- 4) Przejście przyłączem wody w poprzek drogi wykonać bez naruszenia struktury jezdni i chodnika.
- 5) Zapewnić dojazd i dojazd do parcel sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzenia robót.
- 6) W dokumentacji należy przewidzieć roboty związane z odtworzeniem naruszonego pasa drogowego z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$.
- 7) Po wykonaniu robót należy własnym kosztem i staraniem odbudować naruszony pas drogowy.
- 8) Wykonane w pasie drogowym roboty należy zgłosić do PZD Pszczyna co będzie podstawą do ich protokolarnego odbioru.
- 9) Utrzymanie, konserwacja urządzeń wodociągowych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
- 10) Za skutki wynikłe z lokalizacji urządzeń wodociągowych w pasie drogowym i ewentualne uszkodzenie innych urządzeń w trakcie wykonywania robót drogowych Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- 11) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia obcego, koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia.
- 12) Urządzenia umieszczone w pasie drogowym podlegają corocznej opłacie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. ZARZĄDU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Grzegorz Górka
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie

Załączniki:

- załącznik mapowy opieczetowany przez PZD w Pszczynie,
- wniosek o zajęcie pasa drogowego (prowadzenie robót),
- wniosek o zajęcie pasa drogowego (opłaty roczne).

Otrzymują:

1. Biuro Projektów Graficznych „PLATAN” 43-150 Bieruń ul. Krakowska 17.
2. a/a DT PZD.

Sporządził: Marek Bula, Inspektor ds. uzgodnień w Dziale Technicznym, tel. 32 212 80 68 wew. 103, e-mail: pzdmarek@gmail.com

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. (32) 325 70 00, fax (32) 325 70 05
REGON: 270544647

